



BUDOVA ČESKÝ ROZHLAS SEVER

PŮDA

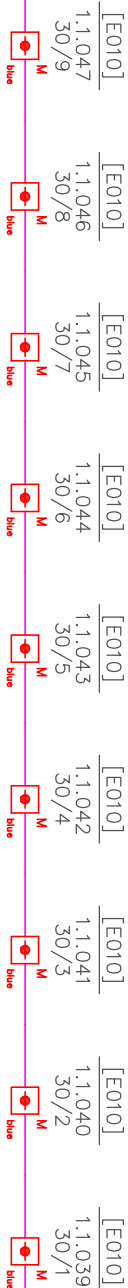


3.NP

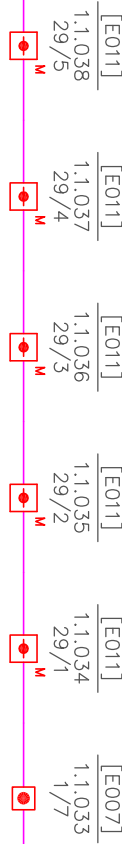


2.NP




1.NP




1.NP



1.NP




2.PP



LEGENDA EPS:

- EPS
- ÚSTŘEDNA
- POŽARNÍ HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ [E010]
- POŽARNÍ HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ [E011]
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, VÝŠÍ KRYTÍ IP54
- PARALELNÍ OSIGNALIZACE DOPLNKOVÁ
- POŽARNÍ SÍŘENA VNITŘNÍ S MAJÁKEM
- MAJÁK
- KOPELER
- ROZVADĚČ NN


1.NP VRÁTNIČE

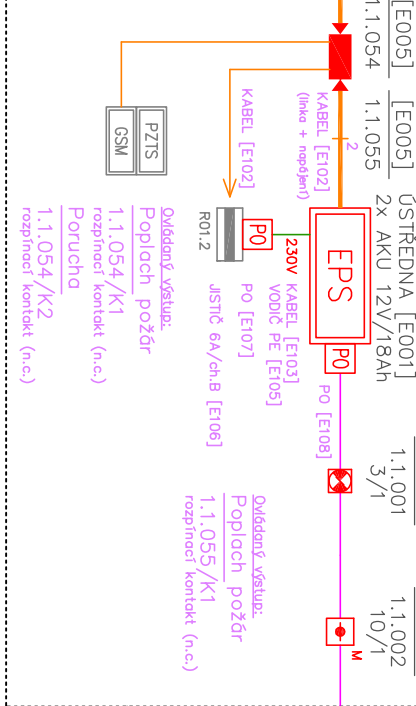

1.NP



1.NP



1.1.003-VI

1.1.005-VI

ÚSTŘEDNA EPS BUDE VYBAVENA PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 3.st NA VÝSTUPU LINKOVÉ SBĚRNICE.  
V SAMOSTATNÉM BOXU POD ÚSTŘEDNOU BUDOU INSTALOVÁNY 2ks AKUMULÁTORŮ 12V/18Ah.

ZMĚNA: ☉	POČET: -	ZAKÁZKA: -	DATUM: -	ZPRACOVAL: -	SCHVÁL: -
SKS s.r.o.,	BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO	TEL: +420 516 417 643	FAX: +420 516 417 663		
OBUJEKT: <b>Český rozhlas, sever. Ústř n. L. Na Schodech 10</b>	INVESTOR: <b>Český rozhlas, sever</b>	MV			
VÝKRES: <b>Blokové schéma EPS</b>		007			
ZODP.PROJEKTANT: Ing. M. MECA	DATUM: 12/2013	MĚŘITKO: -			
KRESLIL: Ing. M. MECA	ZAKÁZKA: 13-147	FORMAT: A3			
SCHVÁL: M. KOPECKÝ	SPECIALIZACE: EPS	STUPEŇ: DPS			