

# KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577


## E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

OKRUH	NÁZEV OKRUHU	LIST č.
1	Rozváděč R02 – jednopólové schéma .....	3.1
2	Rozváděč R1.1 – jednopólové schéma.....	3.2
3	Rozváděč R1.1-UPS – jednopólové schéma.....	3.3
4	Rozváděč R1.2+R1.2-UPS – jednopólové schéma .....	3.4,5
5	Rozváděč R2.1 – jednopólové schéma .....	3.6
6	Rozváděč R2.1-UPS – jednopólové schéma .....	3.7
7	Rozváděč R2.3-UPS – jednopólové schéma .....	3.8
8	Rozváděč R3.1 – jednopólové schéma .....	3.9,10

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Český rozhlas Praha				
Název akce: <b>REKONSTRUKCE ROZVODŮ NÍZKÉHO NAPĚTÍ OBJEKTU ČRo SEVER</b>  <i>Elektroinstalace NN</i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	PS
			Zak. číslo:	<b>123/2013</b>
			Datum :	Prosinec 2013

# ROZVÁDĚČ R02

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

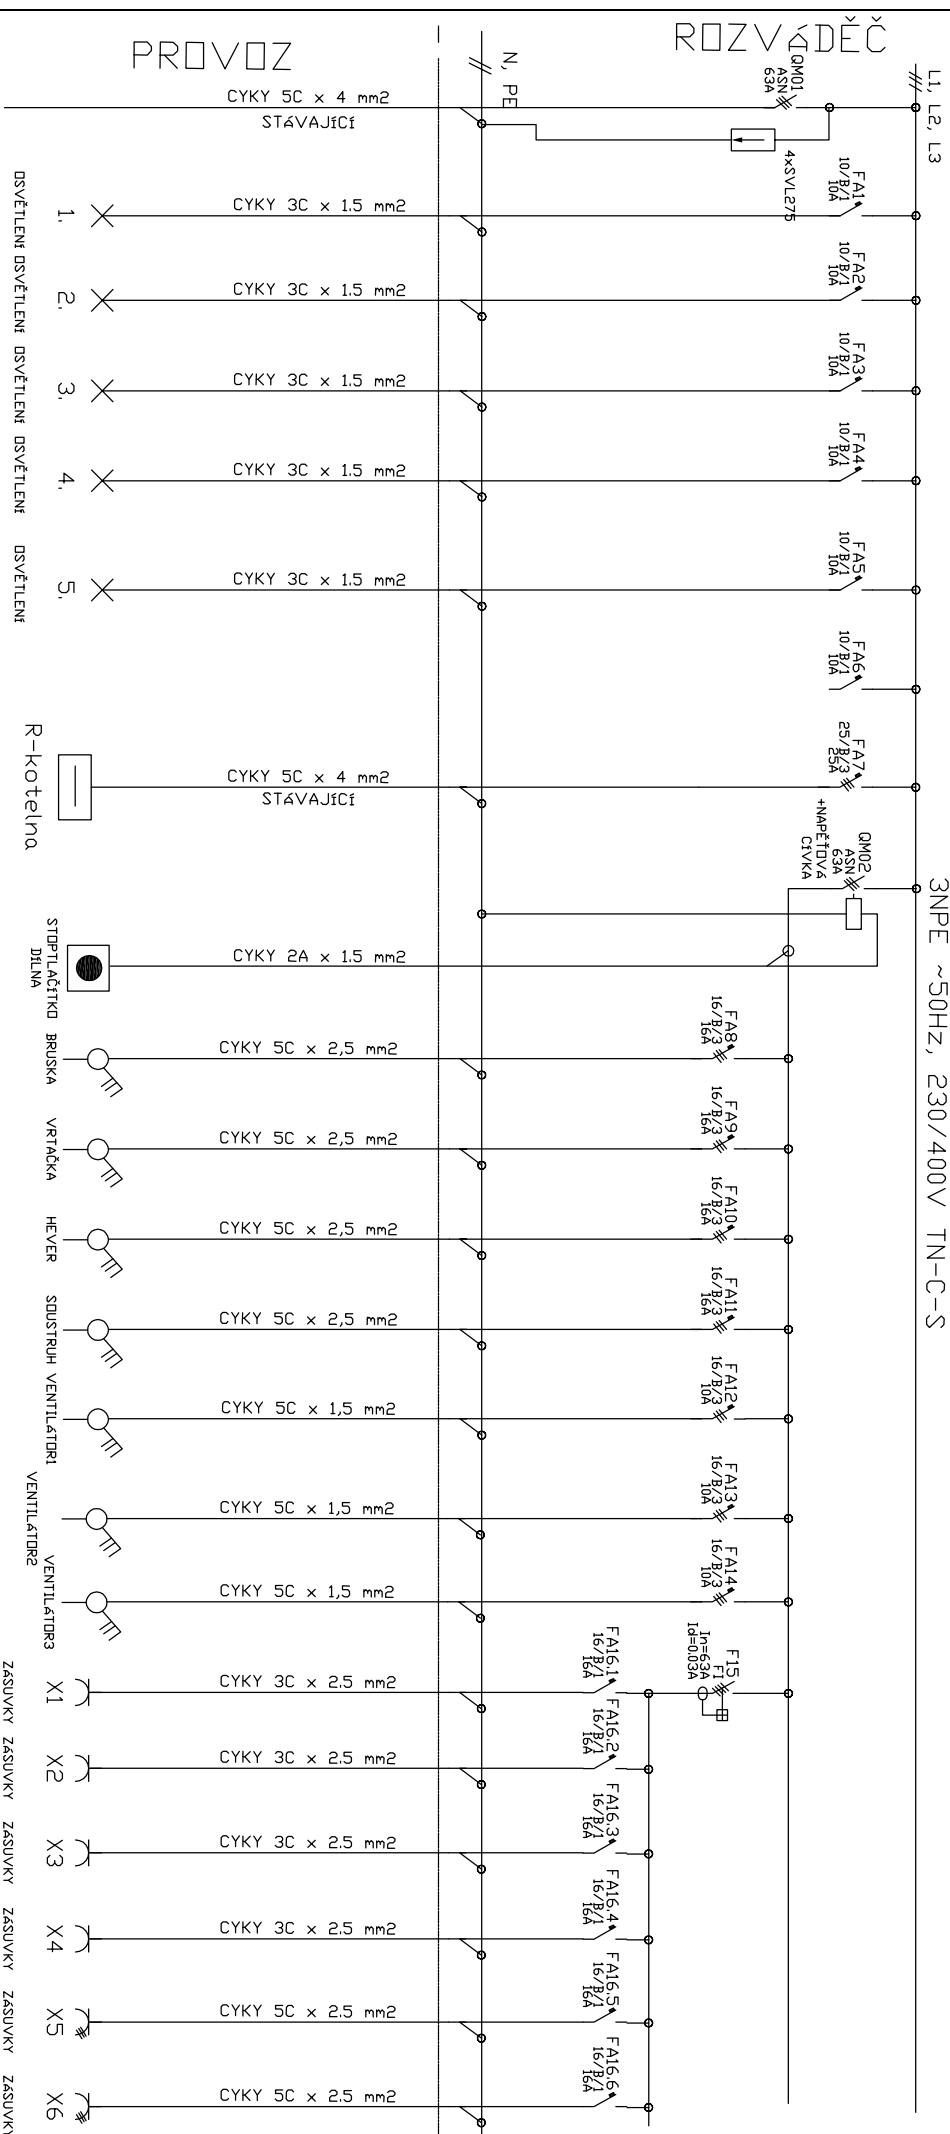

DO ROZVÁDĚČE HR


POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : DOPROJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTÍ TN  
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
 HDP

PROJEKT KY KRIŽAN STRAŽKY 21, USTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM 06/2013	ČESKÝ ROZHLAS USTÍ NAD LABEM elektroinstalace	ROZVÁDĚČ R02 2PP	Zak. č.123/2013 E-03.1
NAVRHL	VKRIŽAN			

# ROZVÁDĚČ R1.1

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

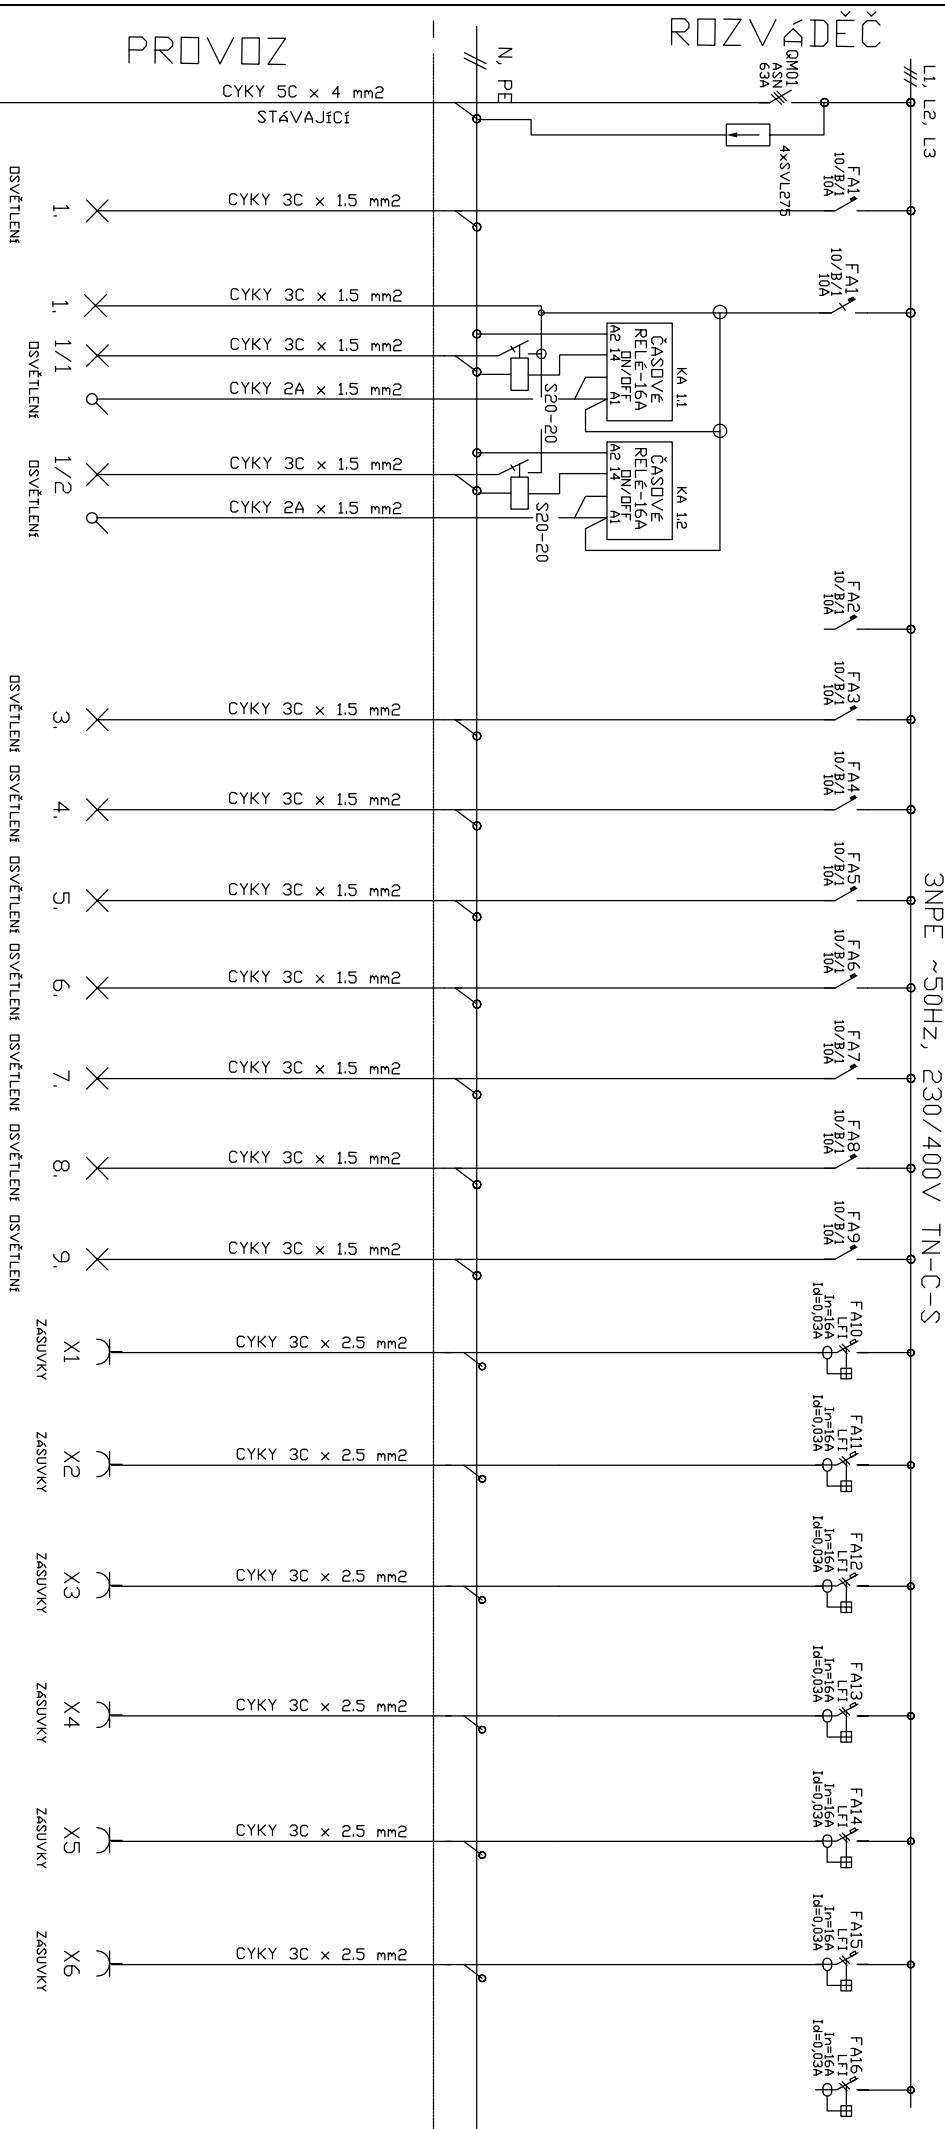

DO ROZVÁDĚČE HR


**POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY**

NAPĚŤOVÁ SDUŠTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-Č-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : DPPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM  
HDP

PROJEKT KRÍŽAN STRAŽKY 21, ÚSTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM	06./2013	ČESKÝ ROZHLAS ÚSTÍ NAD LABEM elektronisálce	RIZ VADÍČ R11 1MP	Zak. č.123/2013 E-03,2
---	-------	----------	---	----------------------	---------------------------

# ROZVADĚČ R1.1-UPS

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

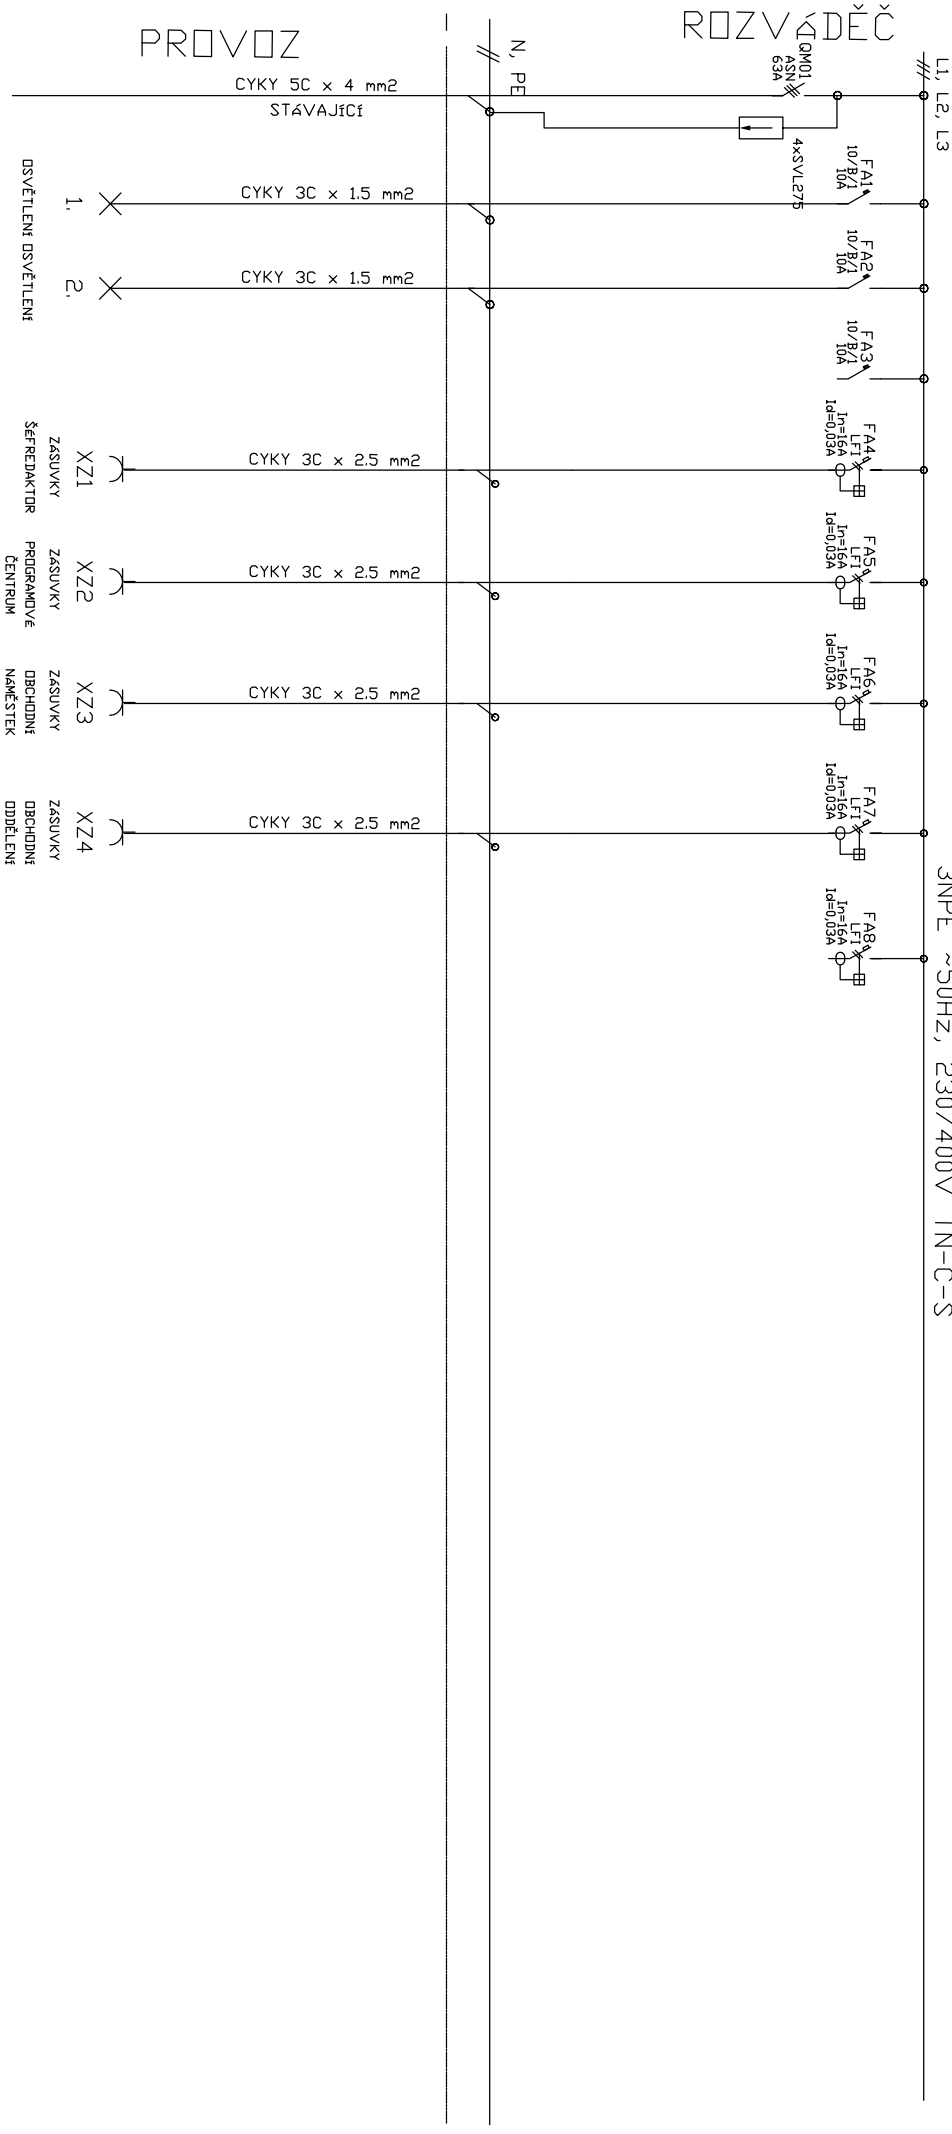


POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : DOPROJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
HDP

PROJEKTÝ KRÍŽAN STRÁŽKY 21, ÚSTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM 06/2013	ČESKÝ ROZHLAS ÚSTÍ NAD LABEM elektroinstalace	ROZVADĚČ R1.1-UPS 1NP	Zak. č.123/2013 E-03.3
NAVRHL	VKRÍŽAN			

# ROZVÁDĚČ R1.2+R1.2-UPS

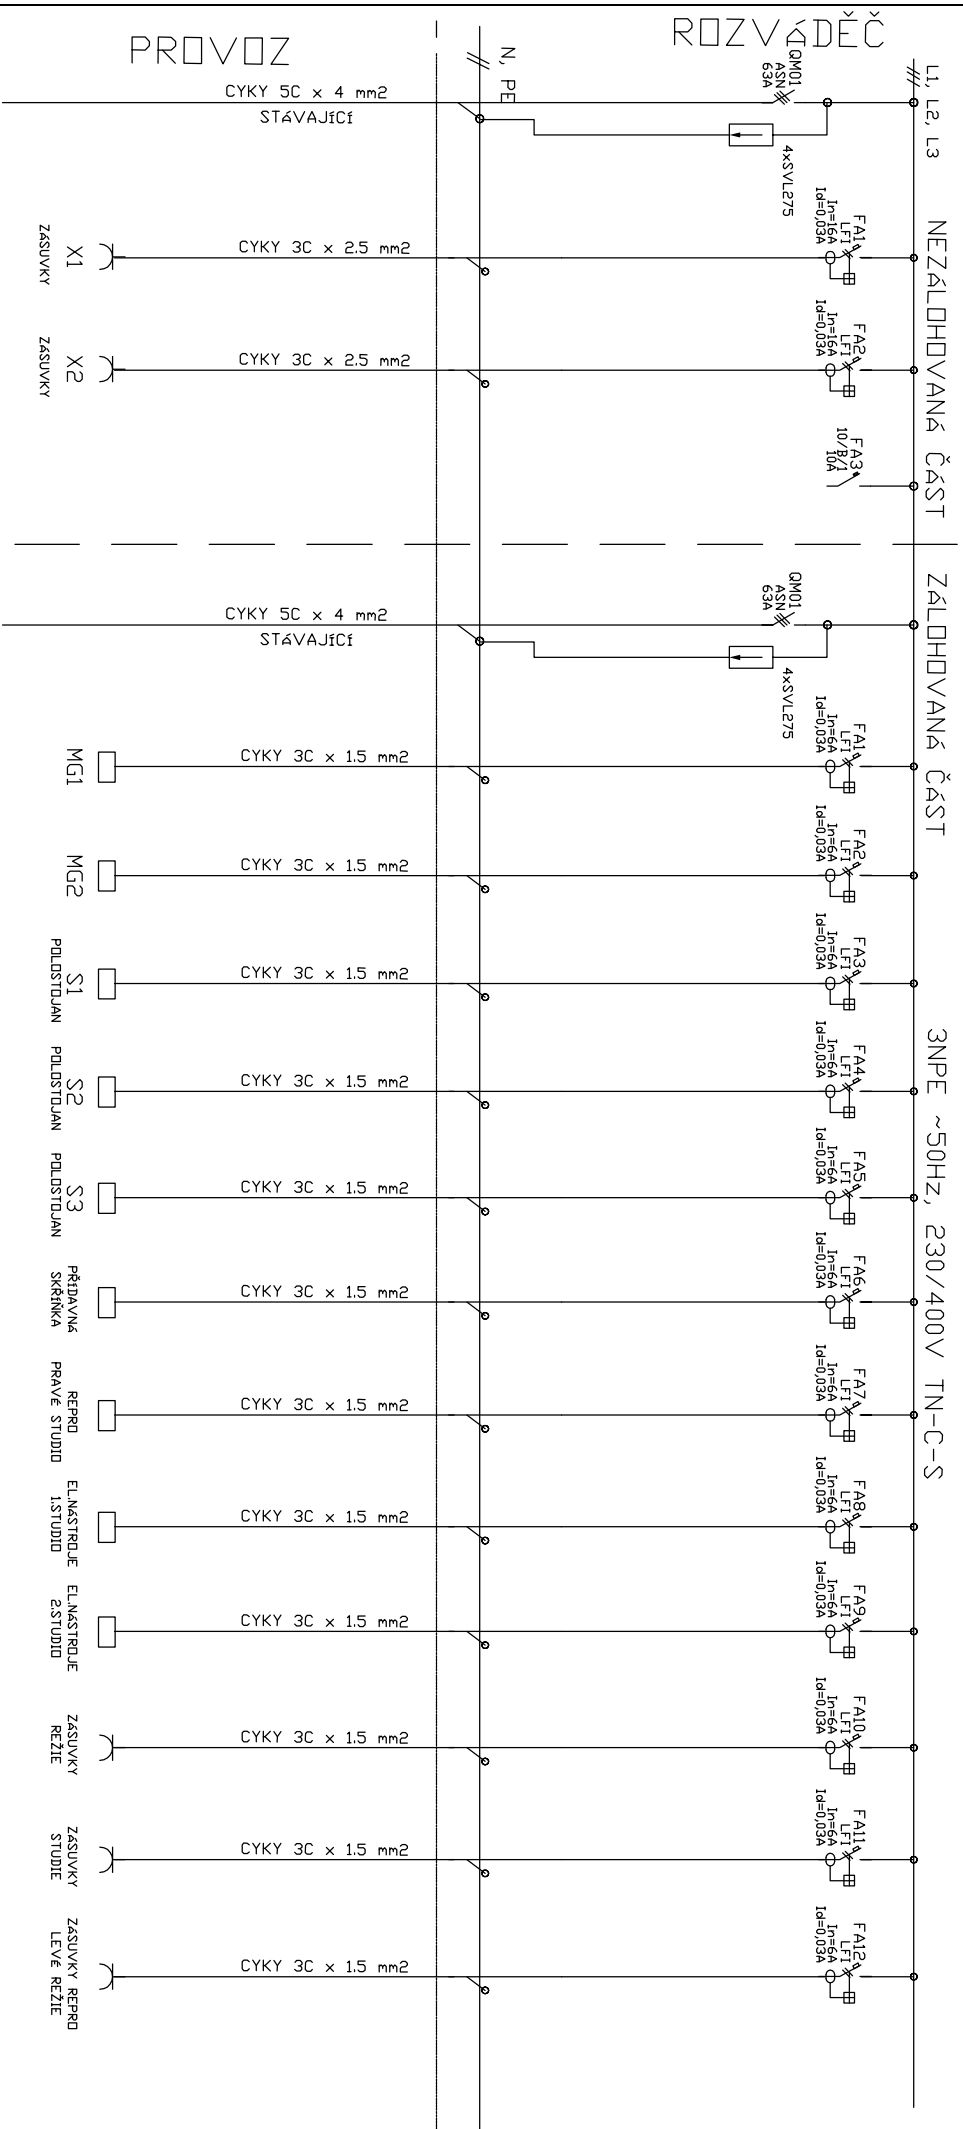

DO ROZVÁDĚČE HR

DO ROZVÁDĚČE HR


POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTÍ TN  
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
 HDP

PROJEKTÝ KŘÍŽAN STRÁŽKY 21, ÚSTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM 06/2013	ČESKÝ ROZHLAS ÚSTÍ NAD LABEM elektroinstalace	ROZVÁDĚČ R1.2+R1.2-UPS 1NP	Zak. č.:123/2013 E-03,4
NAVRHL	V KŘÍŽAN			

ROZVÁDĚČ R1.2+R1.2-UPS

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

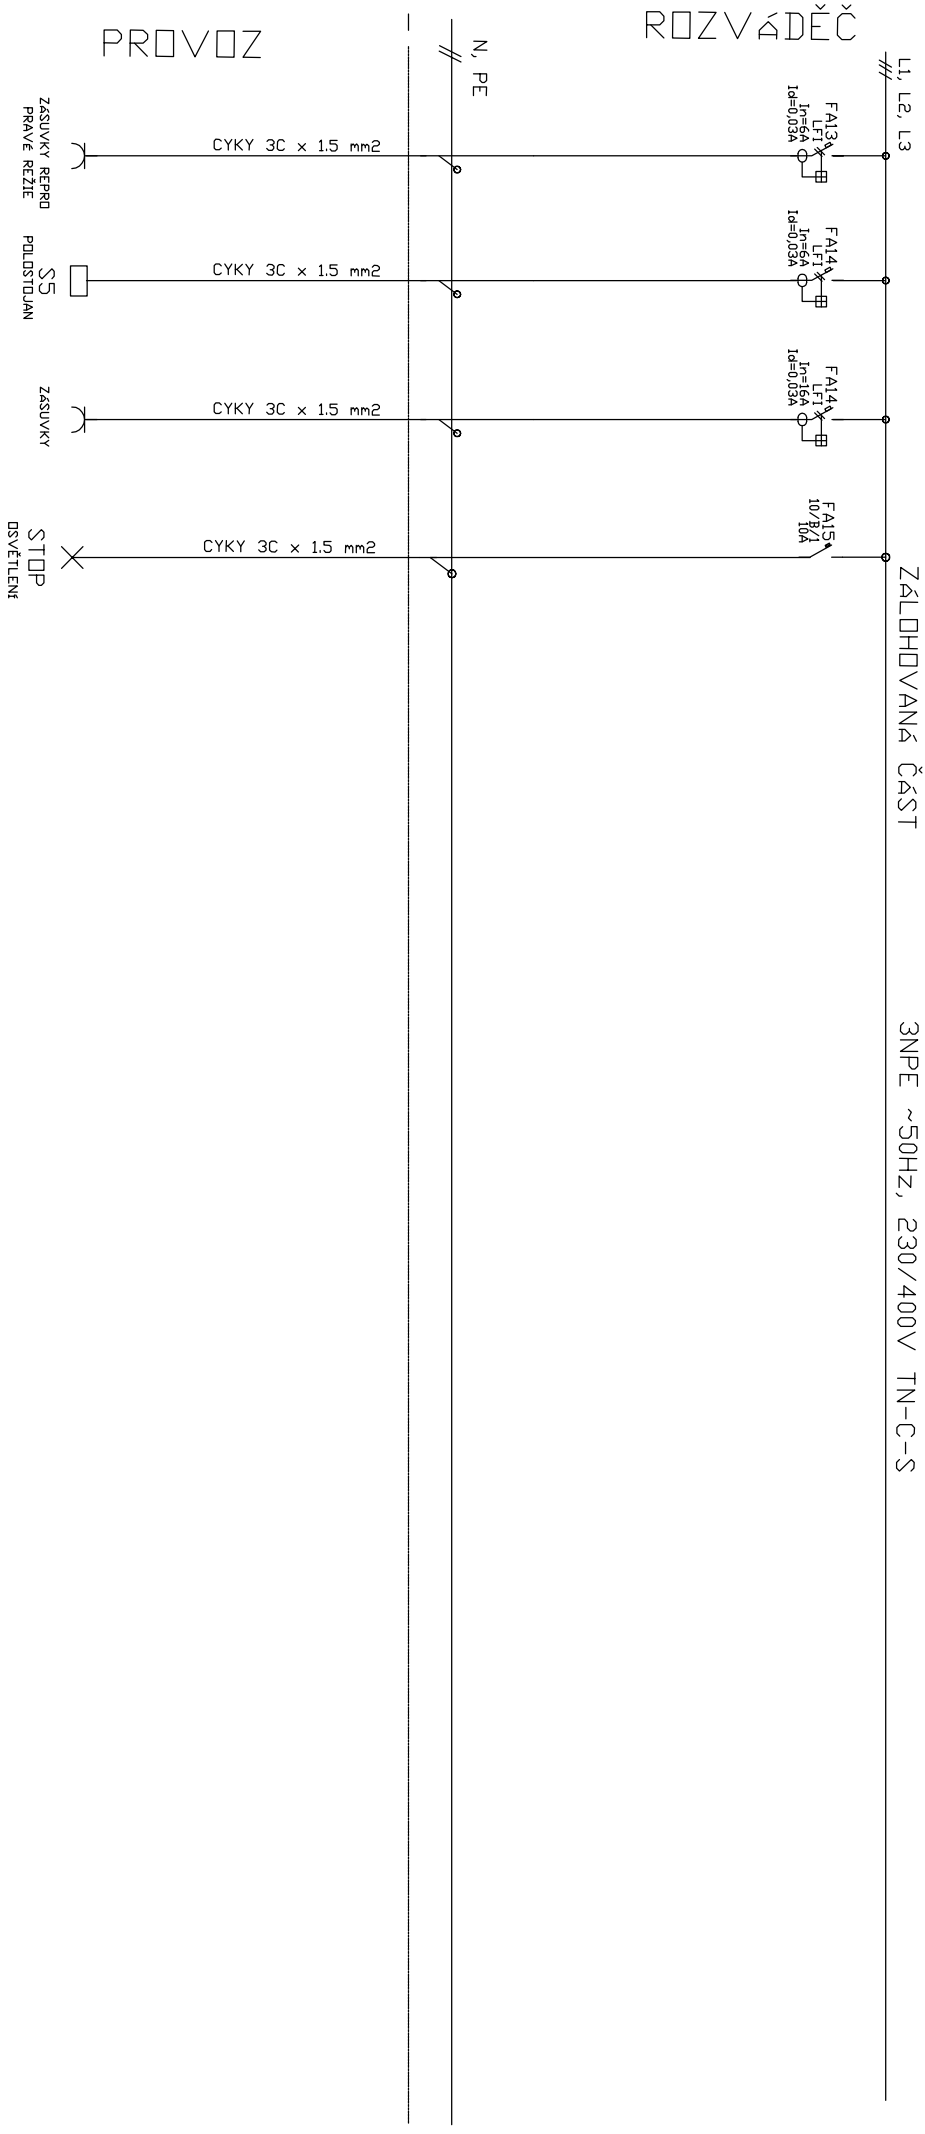

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
HDP


PROJEKTÝ KRIŽAN STRAŽKY 21, USTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM	06/2013	ČESKÝ ROZHLAS ÚSTÍ NAD LABEM elektroinstalace	ROZVÁDĚČ R1.2+R1.2-UPS 1NP	Zak. č.:123/2013 E-03,5
	NAVRHL	V KRIŽAN			







ROZVÁDĚČ R2.3-UPS

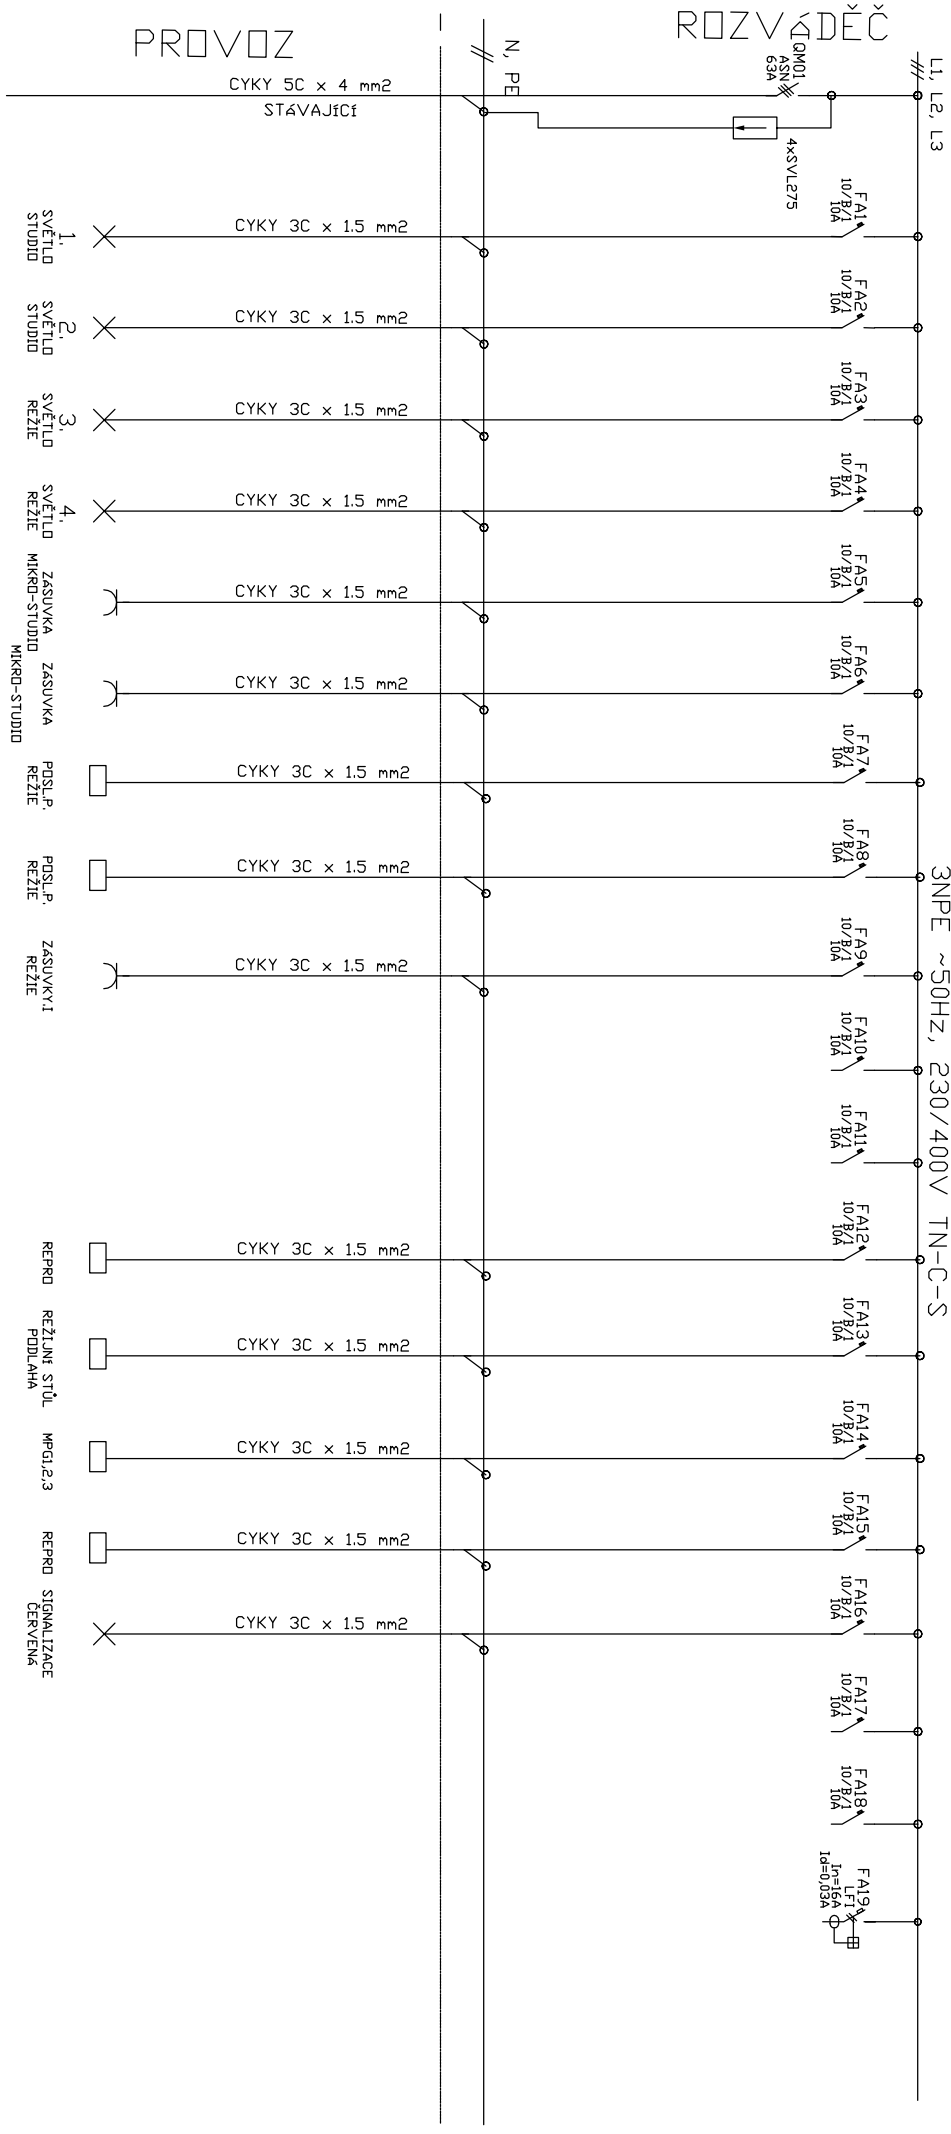


DO ROZVÁDĚČE HR

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOUDĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTÍ TN  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
HDP

PROJEKTÝ KRÍŽAN STRÁŽKY 21, ÚSTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM	06/2013	ČESKÝ ROZHLAS ÚSTÍ NAD LABEM elektroinstalace	ROZVÁDĚČ R2.3-UPS 2NP	Zak. č.:123/2013 E-03,8
	NAVRHL	V KRÍŽAN			

## ROZVÁDEČ R3.1

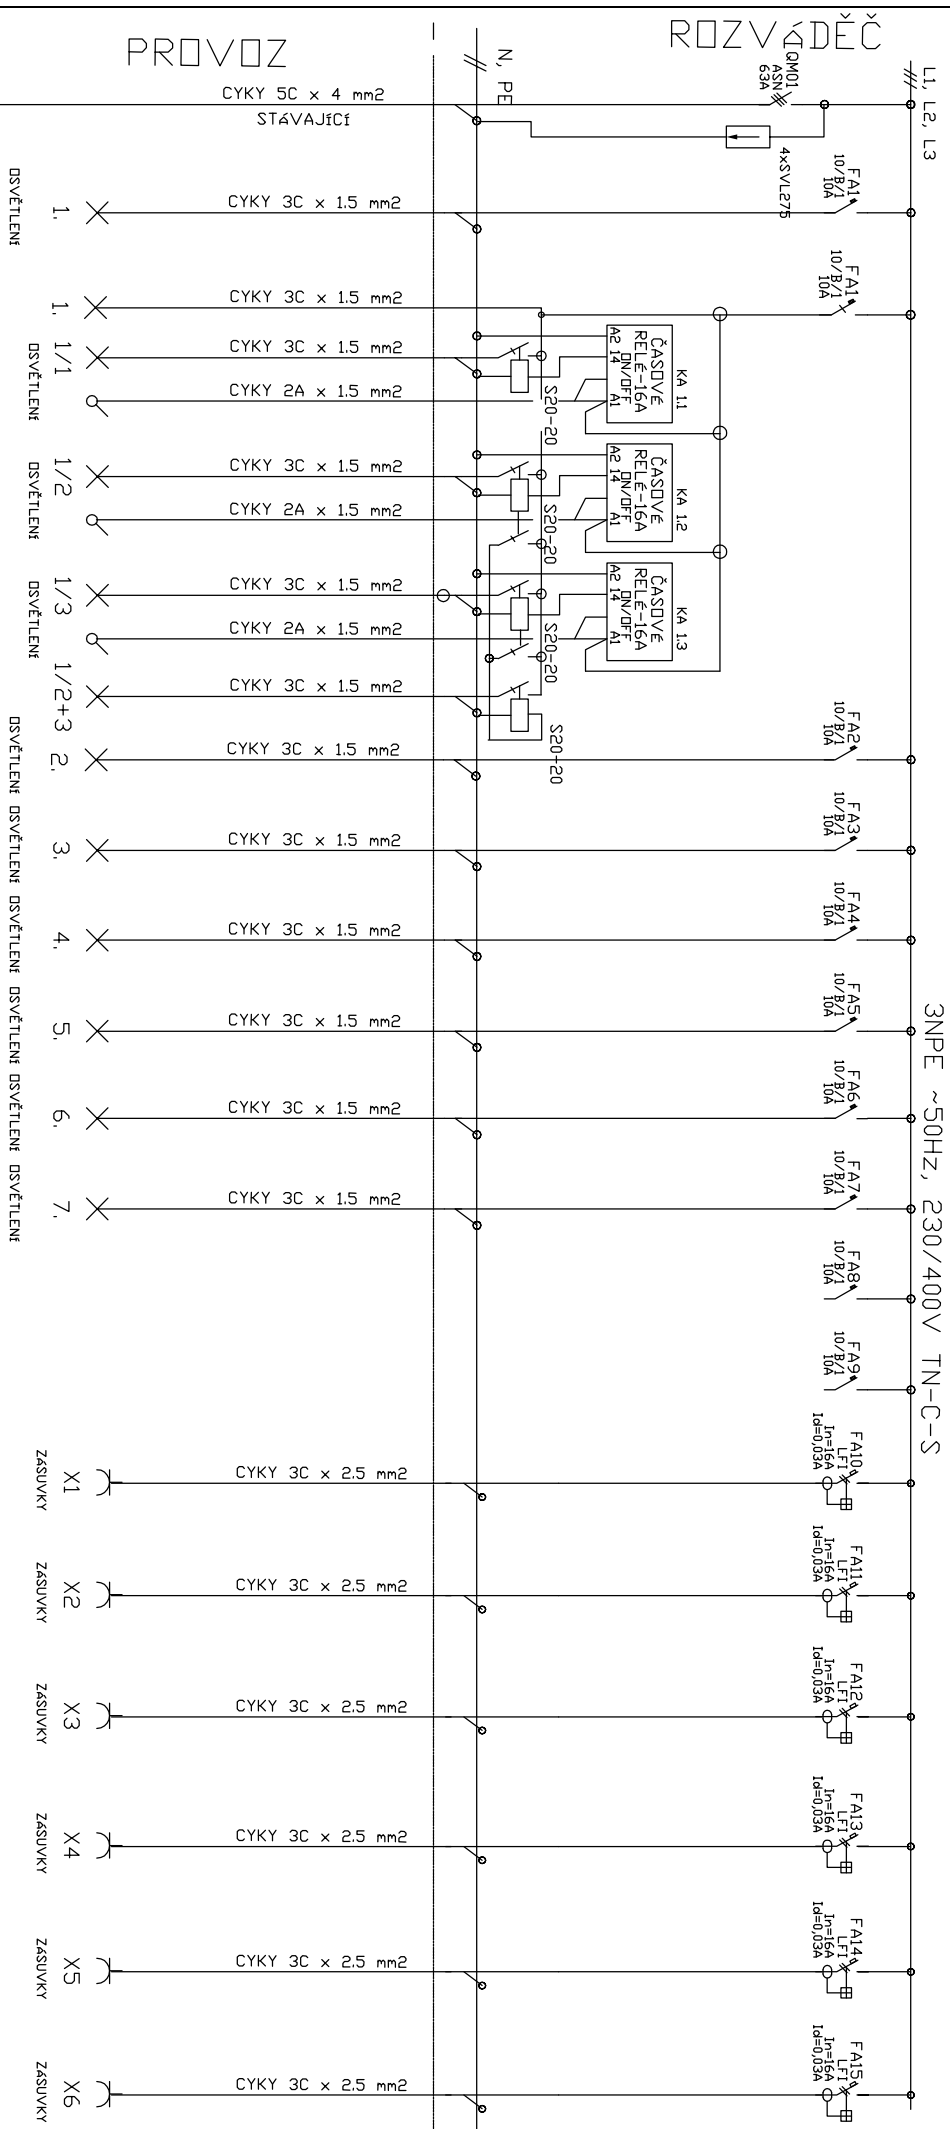

DO ROZVÁDĚČE HR


POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PROUDOVÝM CHRANIČEM  
HDP

PRŮJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 21, ÚSTÍ N. TEL. 472 743 567	DATUM	06/2013	ČESKÝ ROZHLAS ÚSTÍ NAD LABEM elektronisace	ROZVADĚČ R31 3NP	Zak. č.:123/2013
	NAVŘEL	V KŘÍŽAN			E-03.9

# ROZVÁDĚČ R3.1

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

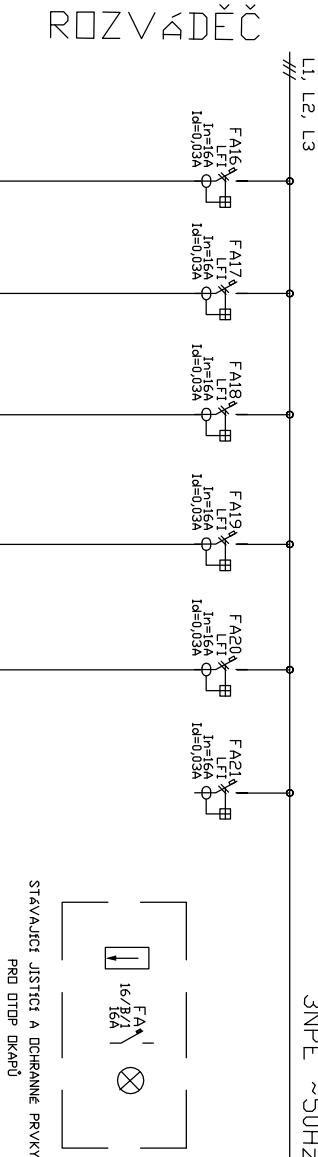

## PROVOZ

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTÍ TN  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
HDP

PROJEKTÝ KRÍŽAN STRÁŽKY 21, ÚSTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM 06/2013	ČESKÝ ROZHLAS ÚSTÍ NAD LABEM elektrinstalace	ROZVÁDĚČ R3.1 3NP	Zak. č.123/2013 E-03.10
NAVRHL VKRÍŽAN				