


ROZVADĚČ RE

(M 1:25)

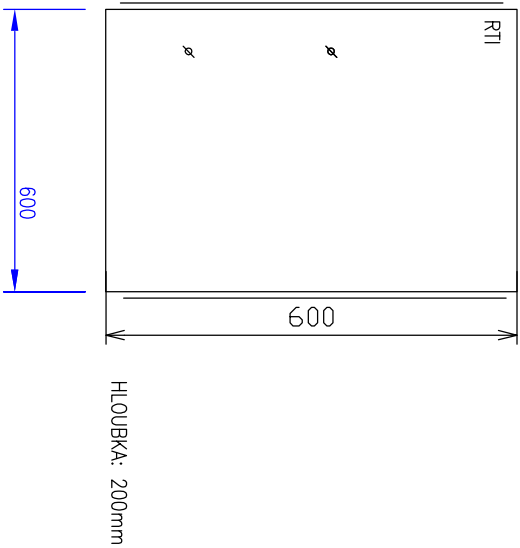

POPS:

ROZVADĚČ SKŘÍŇOVÝ, OCELOPLECHOVÝ  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, 50Hz, 400V/TN-S  
OCHRANA PŘED NEBDOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
–SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SÍTI TN  
Ik(i0)=viz. PD OC (<10kA)


PŘIVOD: ZE ZADU  
VÝVODY: ZE ZADU  
KRYTÍ: IP40/IP20

POZN:

- PŘÍSTROJE MUSÍ VYHOVOVAT Z HLEDISKA UVEDENÉ ZKRATOVÉ ODOLNOSTI.
- MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ NA DIN–LIŠTY
- ROZVADĚČ (VČ. SVODU PŘEPĚTOVÉ OCHRANY) UZEMNIT NA PŘÍMÝ VÝVOD Z UZEMNĚNÍ (EP)
- BARRY SPINAČŮ A SIGNÁLEK DLE ČSN 340170
- VÝVODY PRÁDELNĚ PROSTŘÍDAT NA JEDNOTLIVÉ FÁZE (POKUD NEJÍ VYZNAČENO JINAK)
- SOUČÁSTI DODÁVKY MUSÍ BÝT I DALŠÍ POTŘEBNÉ (VÝSLONĚ NESPECIFIKOVANÉ) ZAŘÍZENÍ (SVORKY, PROPOJKY, LIŠTY ATD.)


			VYPRACOVAL:	ING.MIKULÁŠEK	DATUM:	AKCE: REGIONÁLNÍ STUDIO ČRo KARLOV VARY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	ARCH.ZNAK:	STRANA:	VÝKRES Č.:  EL15
			KONTROLOVAL:	ING.MIKULÁŠEK	05/2018	SILNOPROUD		125/2018	SIN	POČET STR.: 6	
ZMĚNA	DATUM	PODPIS									

ROZVADĚČ "RTI"

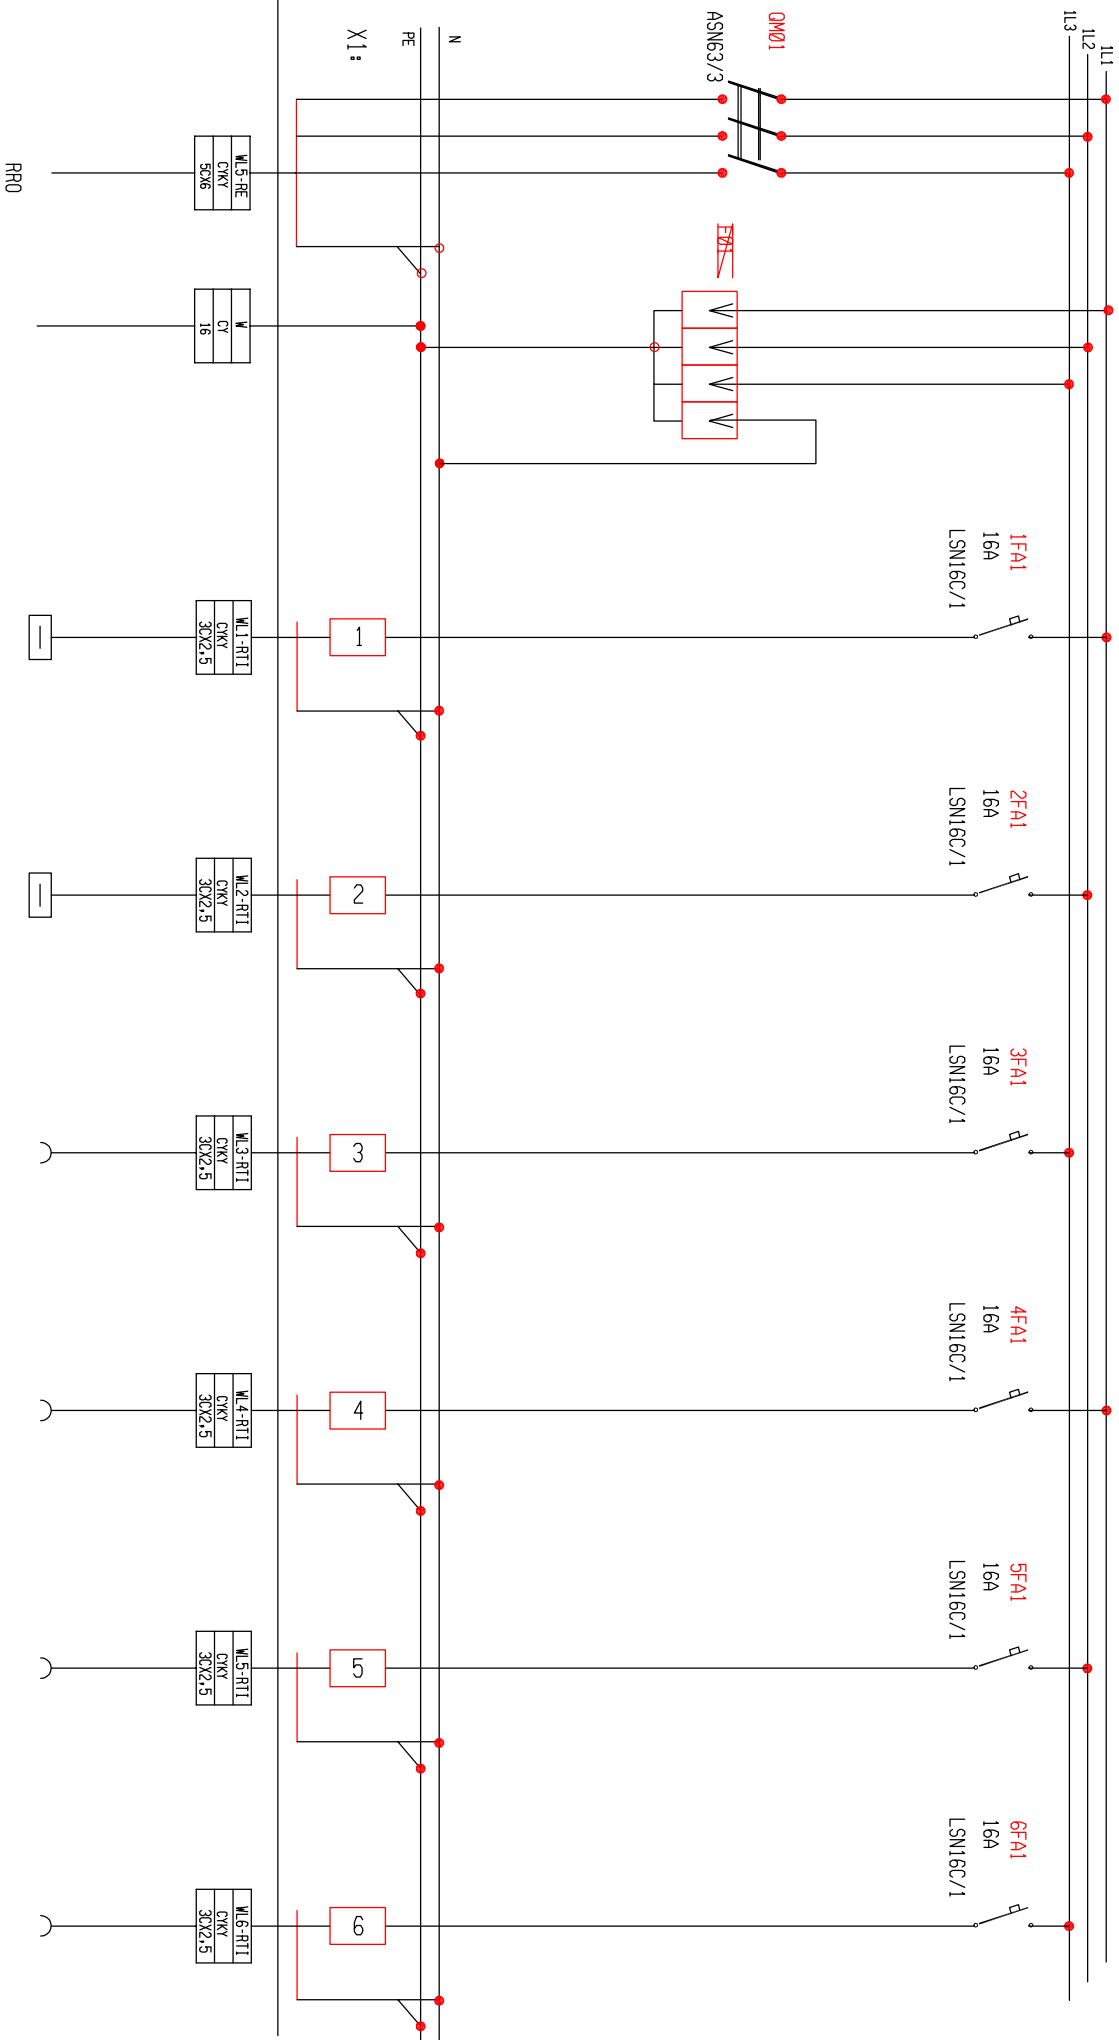


VYPRACOVAL:			KONTROLOVAL:		
ING. MIKULÁŠEK			ING. MIKULÁŠEK		
ZMĚNA			PODPIS		
DATUM			PODPIS		
05/2018			AKCE:		
REGIONÁLNÍ STUDIO ČRo KARLOV VARY			SILNOPROUD		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:			ARCH. ZNAK:		
125/2018			SILN		
STRANA:			POČET STR.:		
2			6		
VÝKRES Č.:			EL15		

# ROZVADĚČ "RTI"

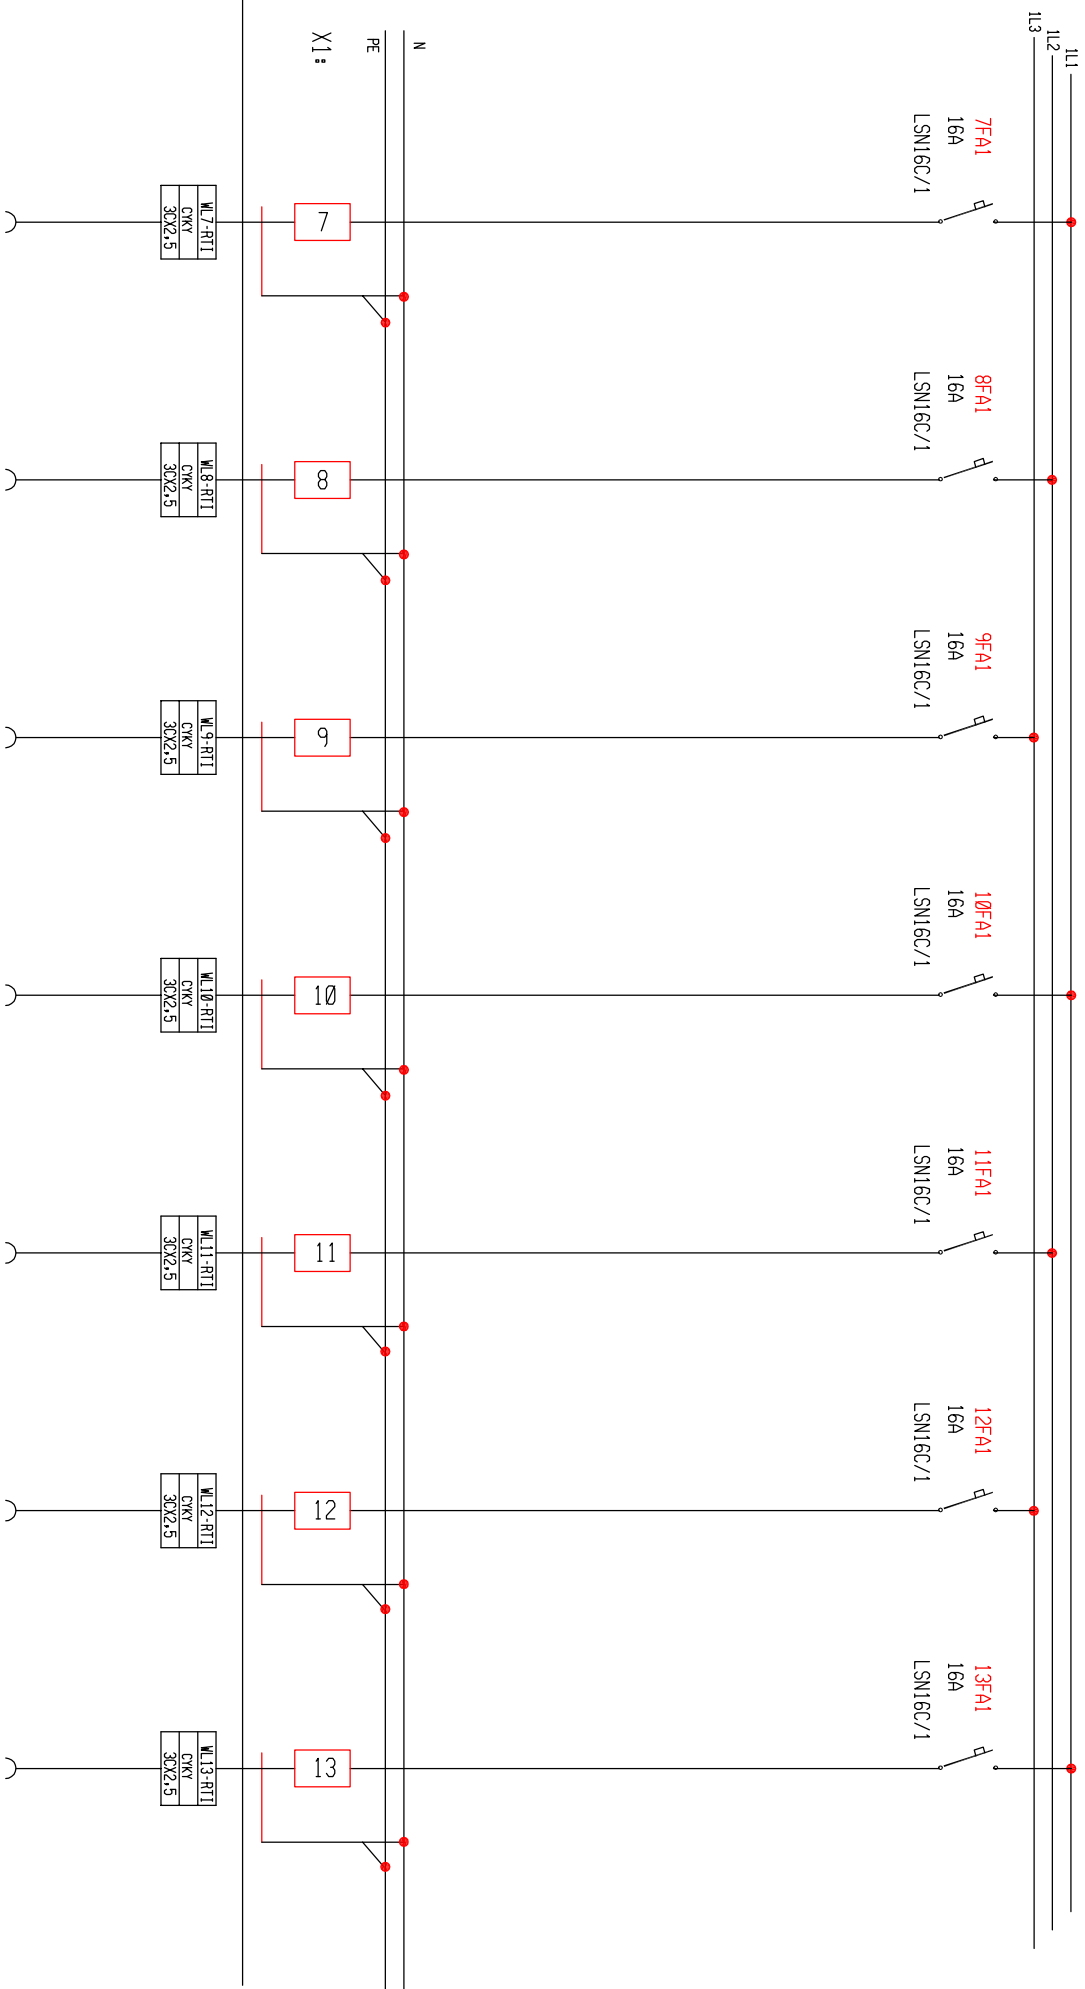


			VYPRACOVAL:		ING. MIKULÁŠEK		DATUM:		AKCE:				REGIONÁLNÍ STUDIO ČRo KARLOVY VARY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		ARCH. ZNAK:		STRANA:		VÝKRES Č.:	
			KONTROLOVAL:		ING. MIKULÁŠEK		05/2018		SILNOPROUD				125/2018		SLN				3		EL15	
ZMĚNA	DATUM	PODPIS																	POČET STR.:		6	

ROZVADĚČ "RTI"

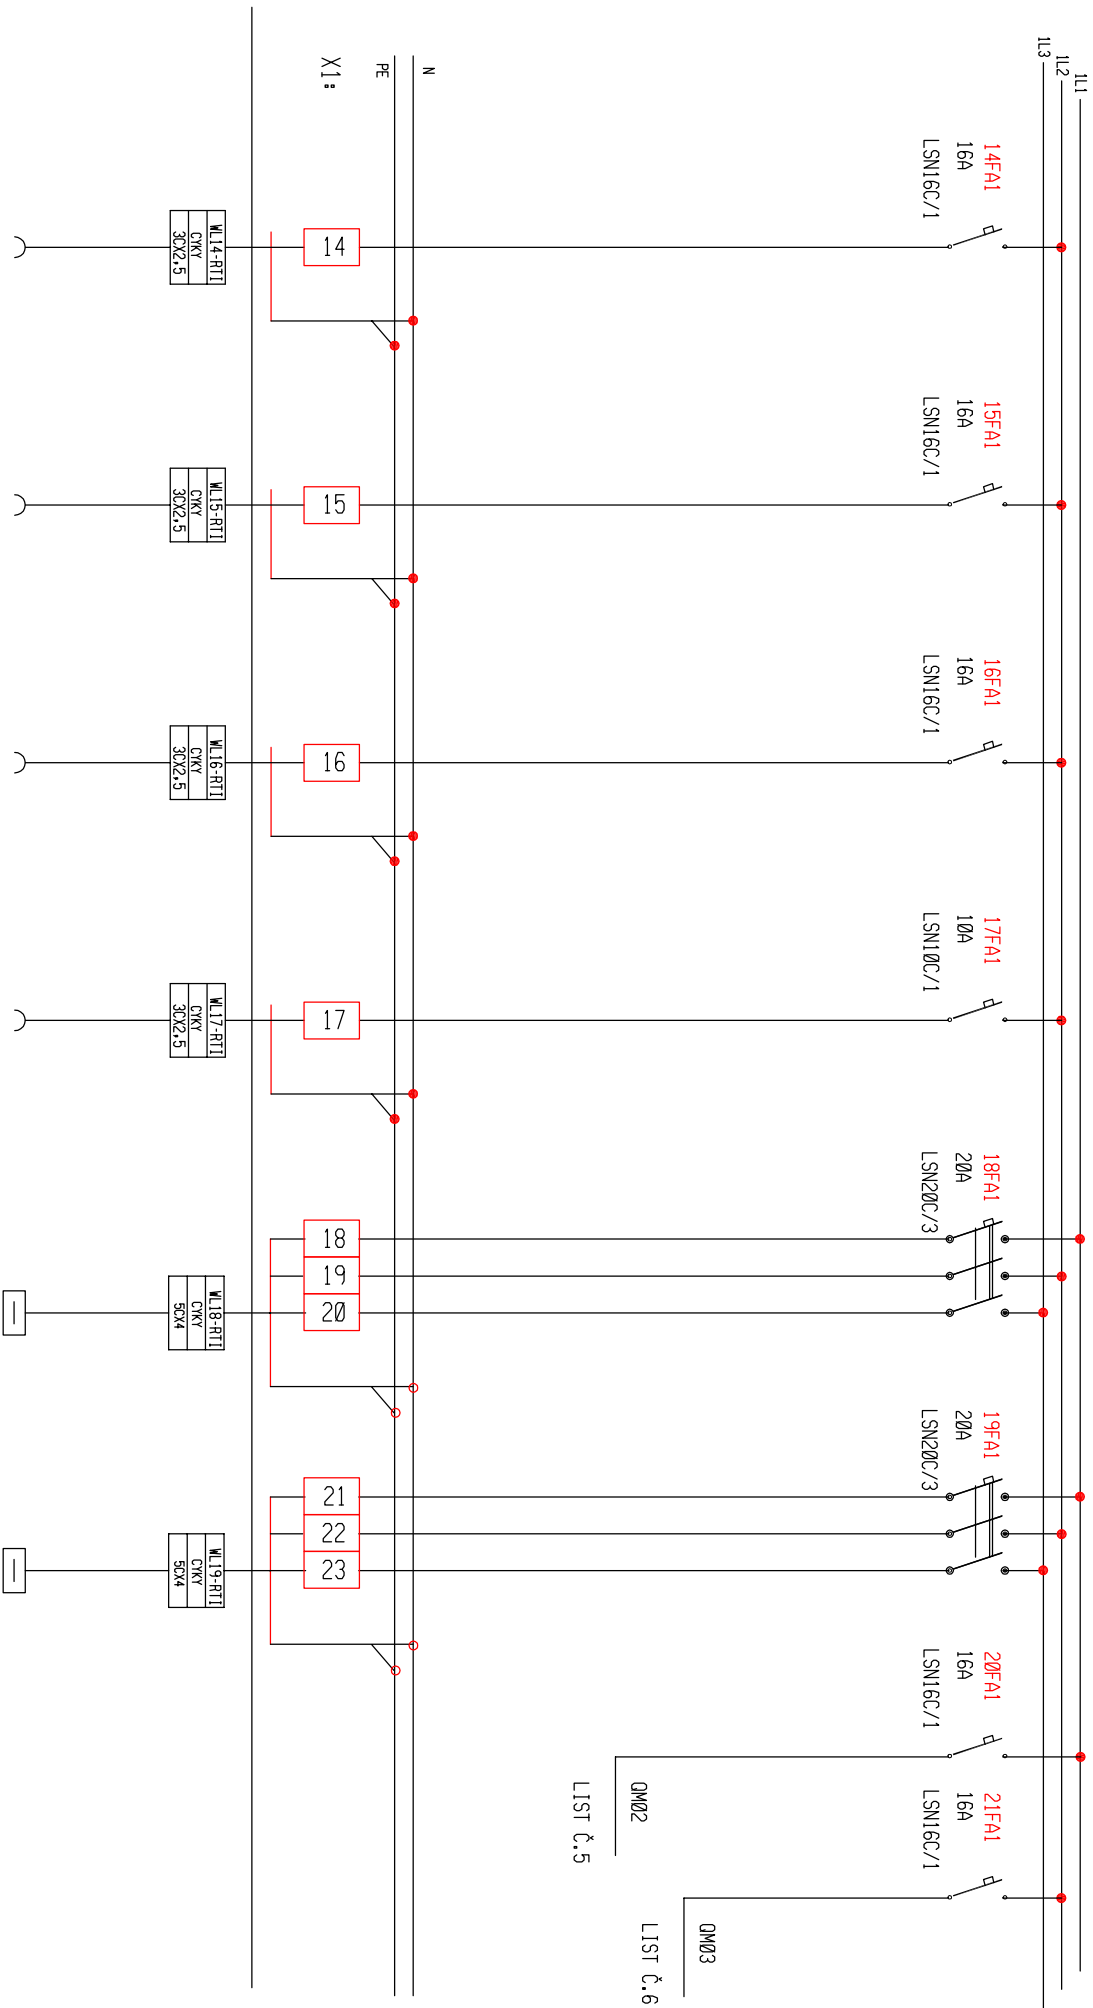

		VYPRACOVAL:		AKCE:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		ARCH. ZNAK:		STRANA:		VÝKRES Č.:	
		ING. MIKULÁŠEK		REGIONÁLNÍ STUDIO ČRo KARLOVY VARY						4			
		KONTROLOVAL:		SILNOPROUD		125/2018		SLN		POČET STR.:		EL15	
		ING. MIKULÁŠEK								6			
ZMĚNA	DATUM	PODPIS											

## ROZVADĚČ "RTI"

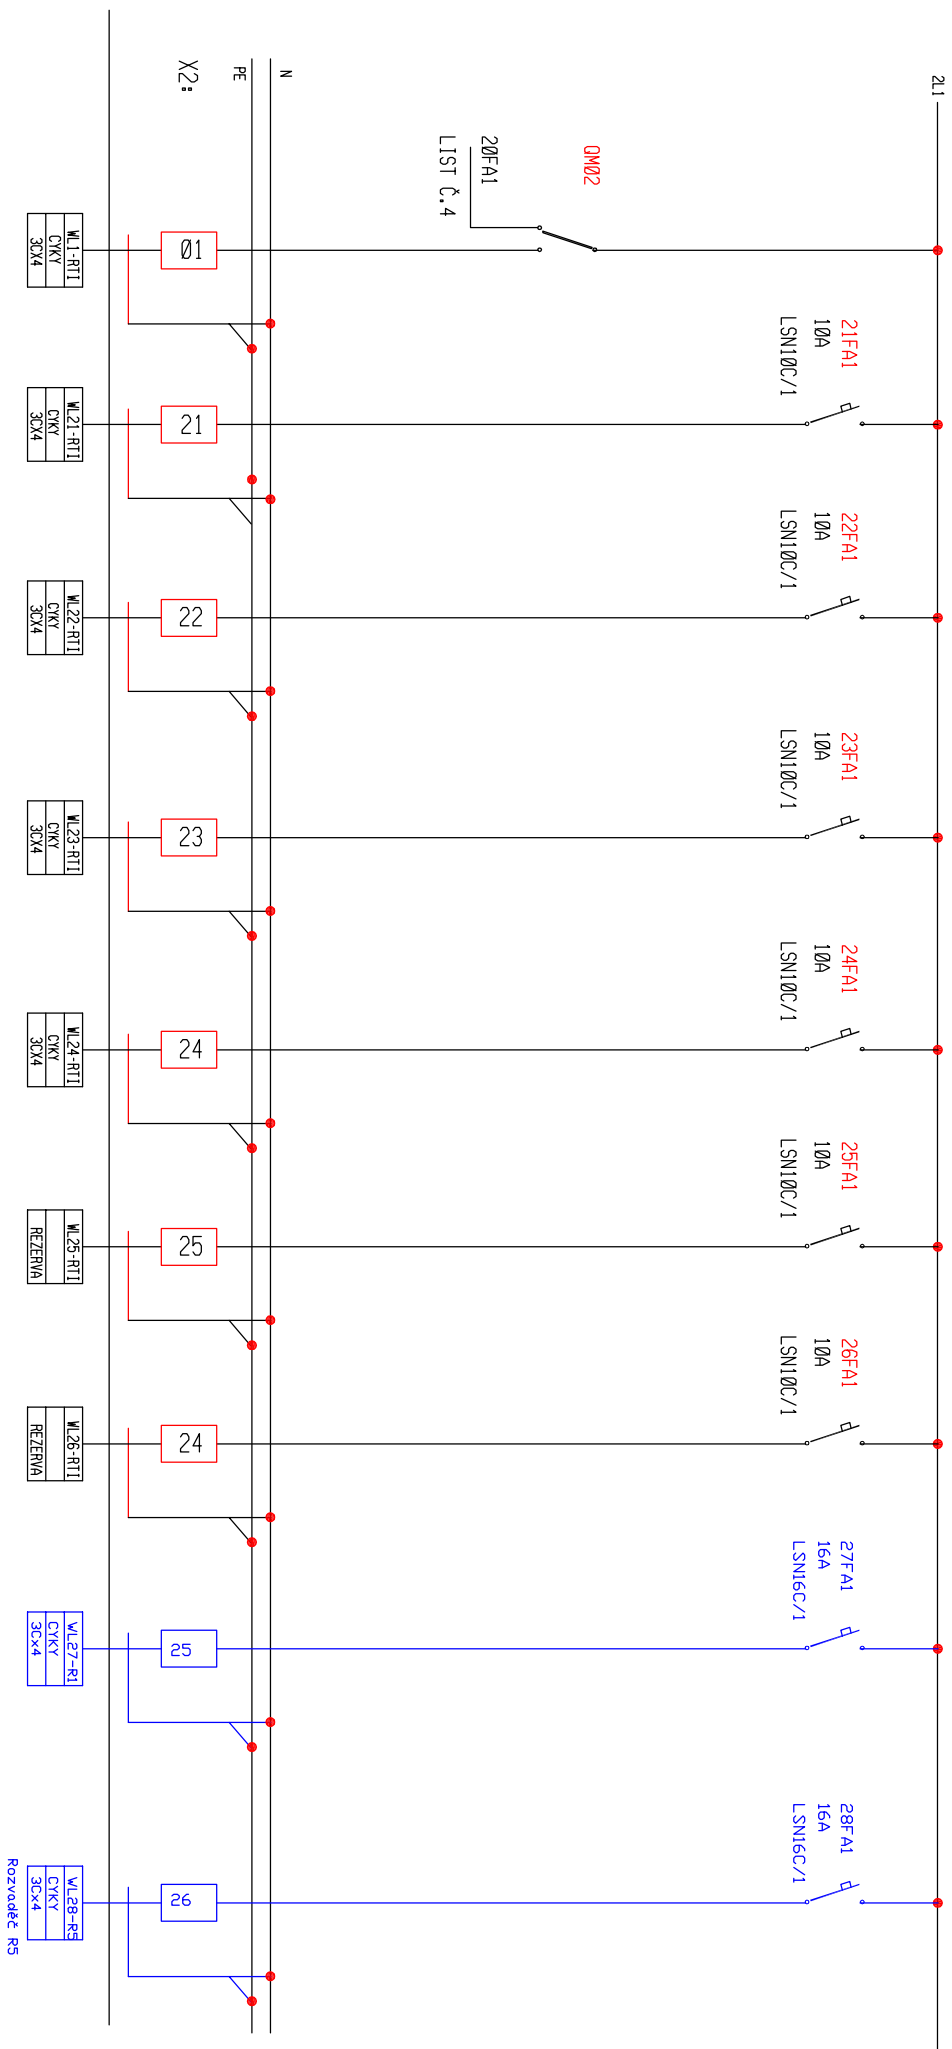

		VYPRACOVANÉ:	DATUM:	ARCE:	ZKAZKOVÉ ČÍSLO:	ARCHIVNÍ ZNAMENÍ:	STRANA:	VÝKRES Č.: EL15
		ING.MIKULÁŠEK		REGIONÁLNÍ STUDIO ČRO KARLOVY VARY SLNOPROUD			5	
KONTROLA:	05/2018	ING.MIKULÁŠEK			125/2018	SIN	POČET STR.: 6	
ZMĚNA								
DATUM								
PODPIS								

	VYPRACOVANÁ:	DATUM:	KACE:	ZAKAZKOVÉ ČÍSLO:	ARCHIVNÍ ZNAMENÍ:	STRANA:	VÝKRES Č.:
	ING.MIKULÁŠEK		REGIONÁLNÍ STUDIO ĆRO KARLOVY VARY			6	
	KONTROLOVÁNÁ:		SILNOPROUD	125/2018	SUN	POČET STR.: 6	EL15
ZMĚNA		05./2018					
DATUM	POPOPIS						

