











LEGENDA


- | | |
|---|---|
|  | Zásuvka 230V, 10/16A, zapuštěná |
|  | Zásuvka dvojínasobná, 230V, 10/16A, zapuštěná |
|  | Zásuvka 230V, 10/16A, na povrch |
|  | Zásuvka 3fáz. 400V |
|  | Vývod jednofáz. 230V |
|  | Vývod trojfáz. 400V |
|  | Provést dopř. pospojování |
|  | Spínač 400V, do vlhka |
|  | Tlačítko |
|  | Krabice |
- Pozn.** ¹⁷²⁵ Bude upřesněno na stavbě

Pozn.
CY95



Bude upřesněno na stavbě

RS

Rozvaděč



Motor

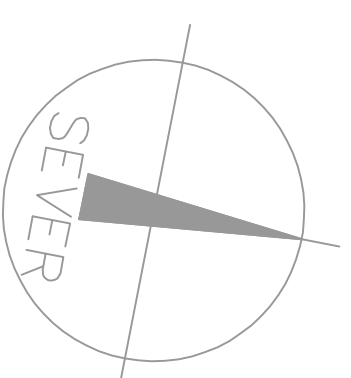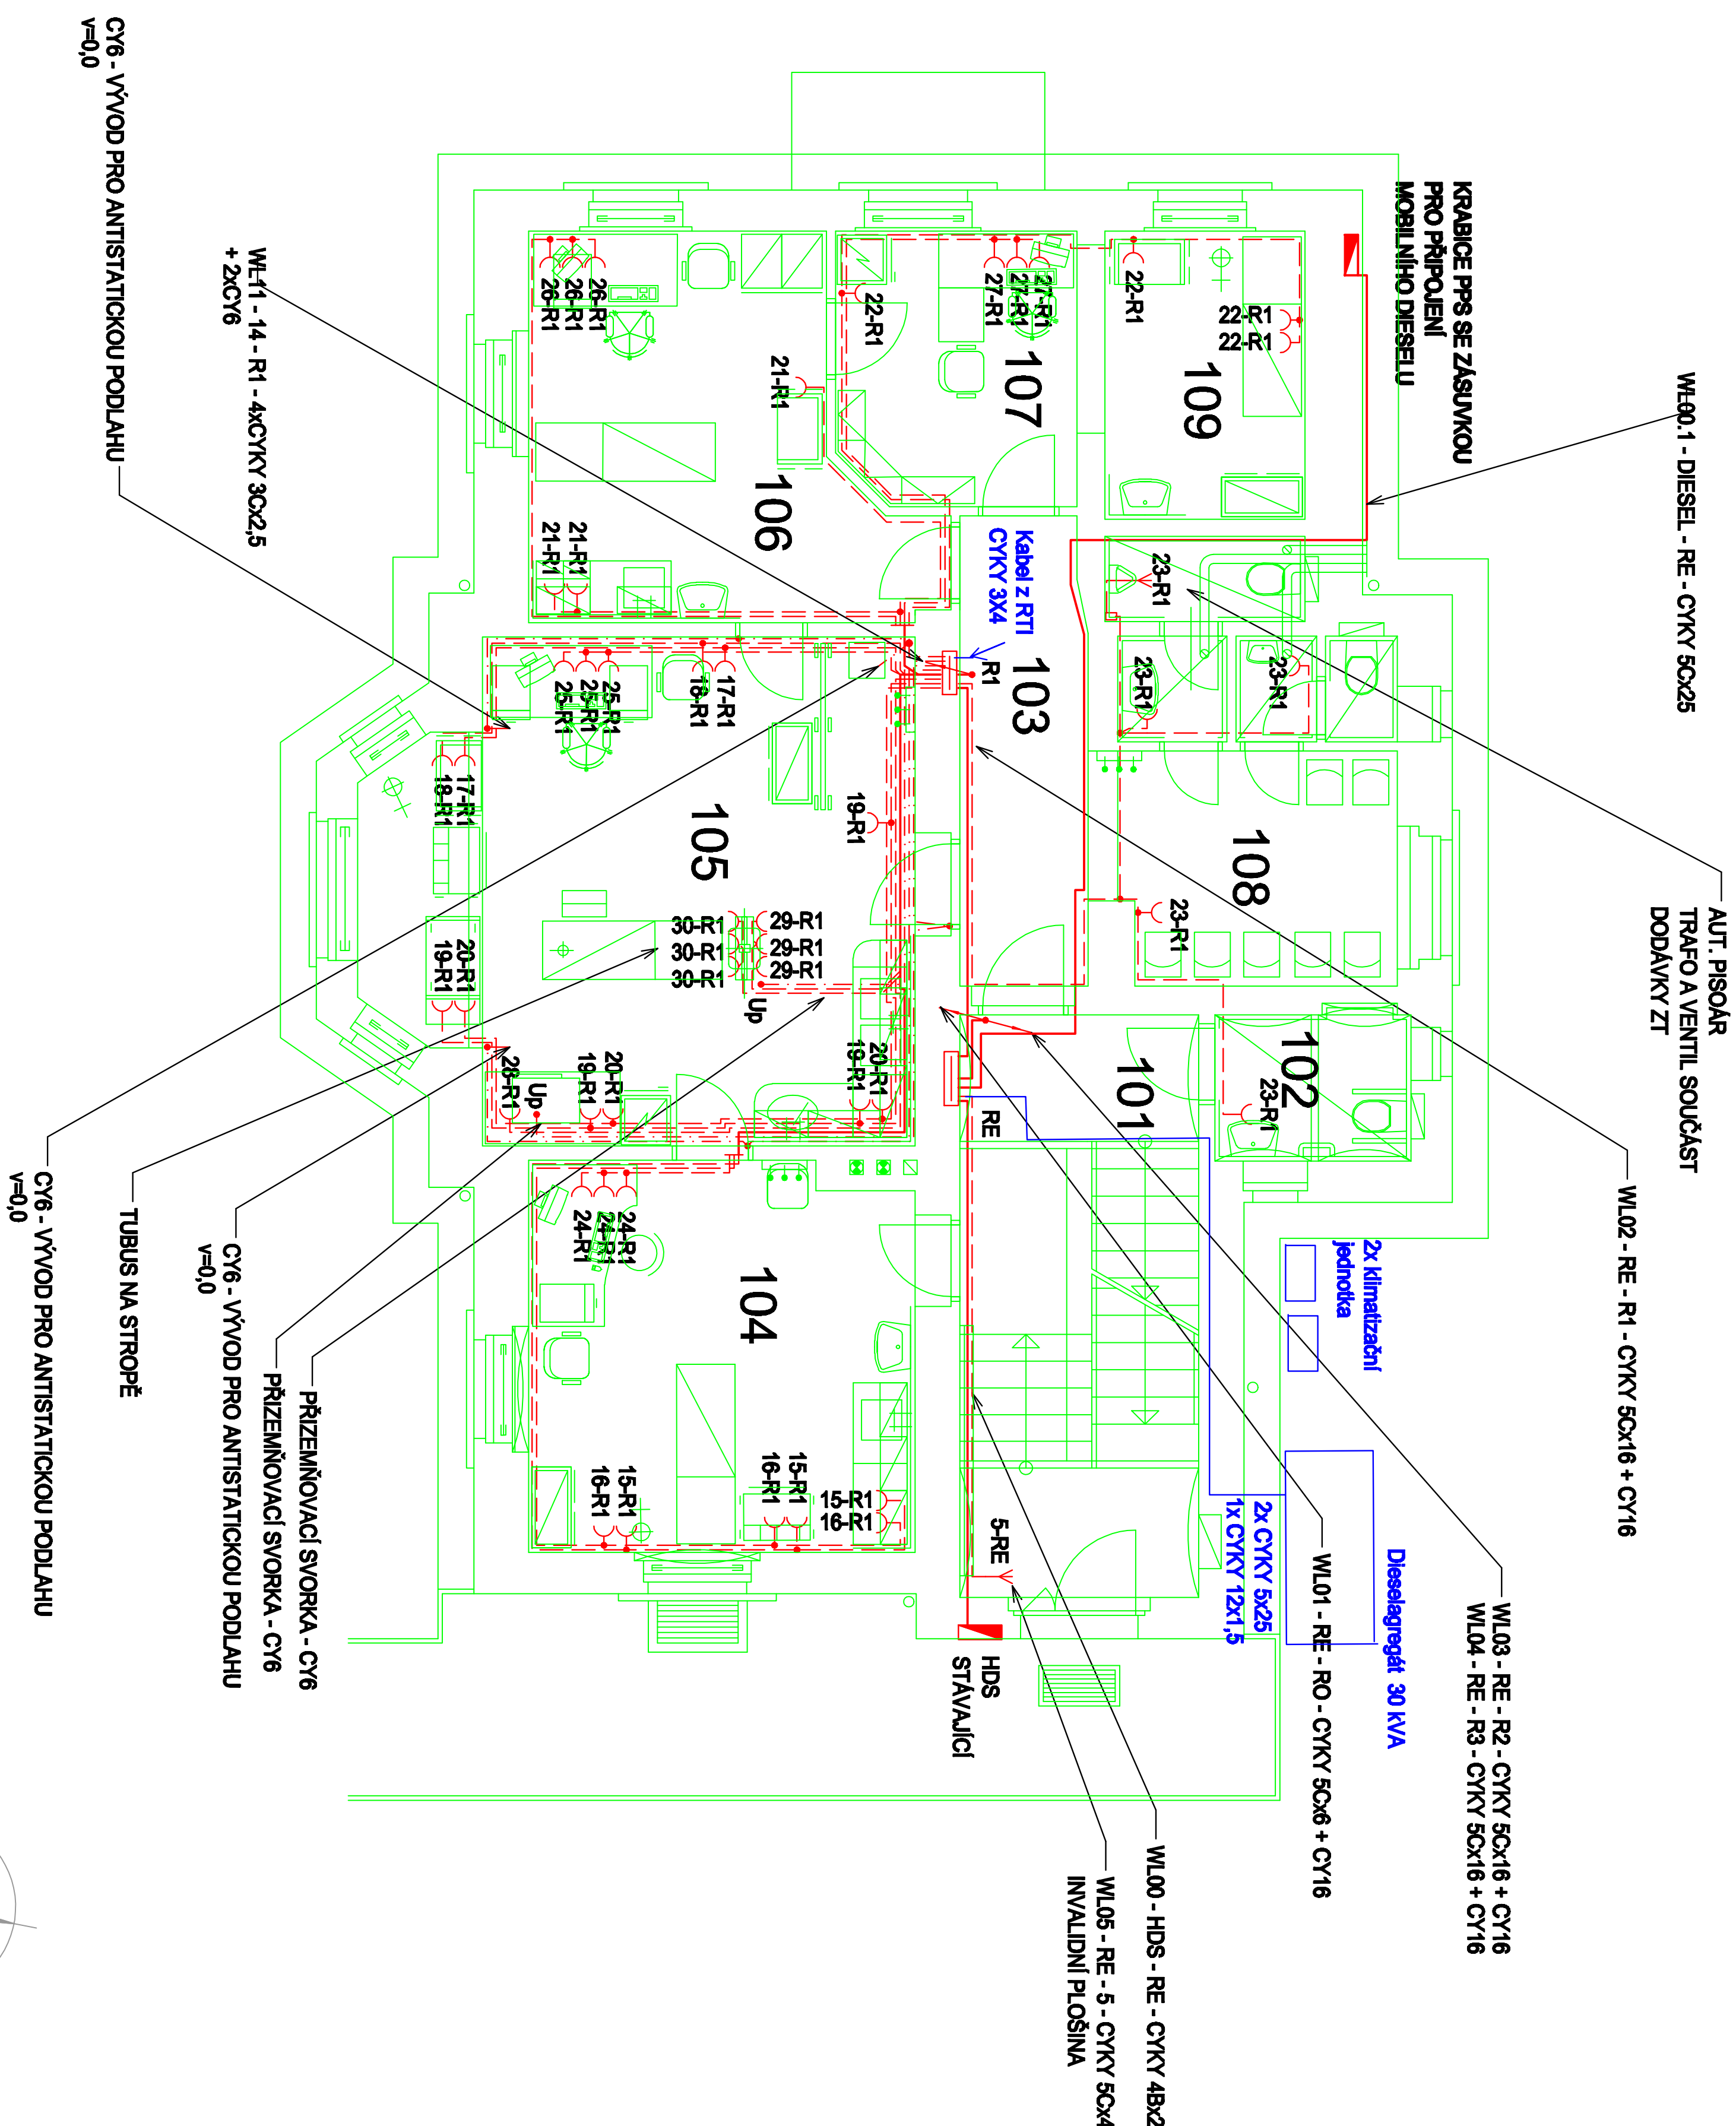

REG. JAROSLAV WUKLESER	HR:	IZDOPOL PROJEKTANT	VYHODNOUTA	SERIO:	ELEKTRO
HR 00 PRAMA KROV		ING. J. WUKLESER	ING. J. WUKLESER	STUPEŇ:	DPS
001 : 0554925				ČÍSLO:	286/2010
INVESTOR:	ČESKÝ ROZKUS, Vnošená 12, 120 99 Praha 2			DATA:	05/2010
UŠEDÍ ST:	Bágoňání studu ČRo Karlovy Vary, Zlínova 3, Karlovy Vary			FORMÁT:	2x A4
AKCE:	ELEKTRO – úprava elektroinstalace			VERZIE:	1:100
OBJEKT:	Regonální studio ČRo Karlovy Vary			Č. VÝŠE:	EL02
práce na stavbě speciálně					
TEL. 602 437 347					