


ROZVADĚČ RE  
(M 1:25)



Modul pro automatický záskok  
rozměry dle vybraného dodavatele

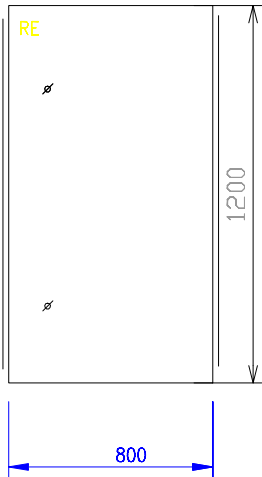

HLOUBKA: 300mm


POPIS:

ROZVADĚČ SKŘÍŇOVÝ, OCELOPLECHOVÝ  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, 50Hz, 400V/TN-C-S  
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1PPE, 50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
-SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SÍTI TN  
Ik(io)=viz. PD OC (<10kA)


PŘÍVOD: ZDOLEM  
VÝVODY: ZDOLEM  
Pi/Ppmax: viz. PŘÍVOD  
**KRYTÍ: IP43/IP20**  
TYP: (2U-39)

POZN.:  
-PŘÍSTROJE MUSÍ VYHOVOVAT Z HLEDISKA UVEDENÉ ZKRATOVÉ ODOLNOSTI.  
-MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ NA DIN-LIŠTY  
-ROZVADĚČ (VČ. SVODU PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY) UZEMNIT NA PŘÍMÝ VÝVOD Z UZEMNĚNÍ (EP)  
-BARVY SPINAČŮ A SIGNÁLEK DLE ČSN 340170  
-VÝVODY PRAVIDELNĚ PROSTRÁDAT NA JEDNOTLIVÉ FÁZE (POKUD NENÍ VYZNAČENO JINAK)  
-SOUČÁSTI DODÁVKY MUSÍ BÝT I DALŠÍ POTŘEBNÉ (VÝSLOVNĚ NESPECIFIKOVANÉ) ZAŘÍZENÍ (SVORKY, PROPOJKY, LIŠTY ATD.)

			VYPRACOVAL:		DATUM:	AKCE:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	ARCH.ZNAK:	STRANA:	VÝKRES Č.:
			ING.MIKULAŠEK			REGIONÁLNÍ STUDIO ČRo KARLOVY VARY			1	
			KONTROLOVAL:		05/2018	SILNOPROUD	125/2018	SLN	POČET STR.:	EL11
ZMĚNA	DATUM	PODPIS	ING.MIKULAŠEK						4	

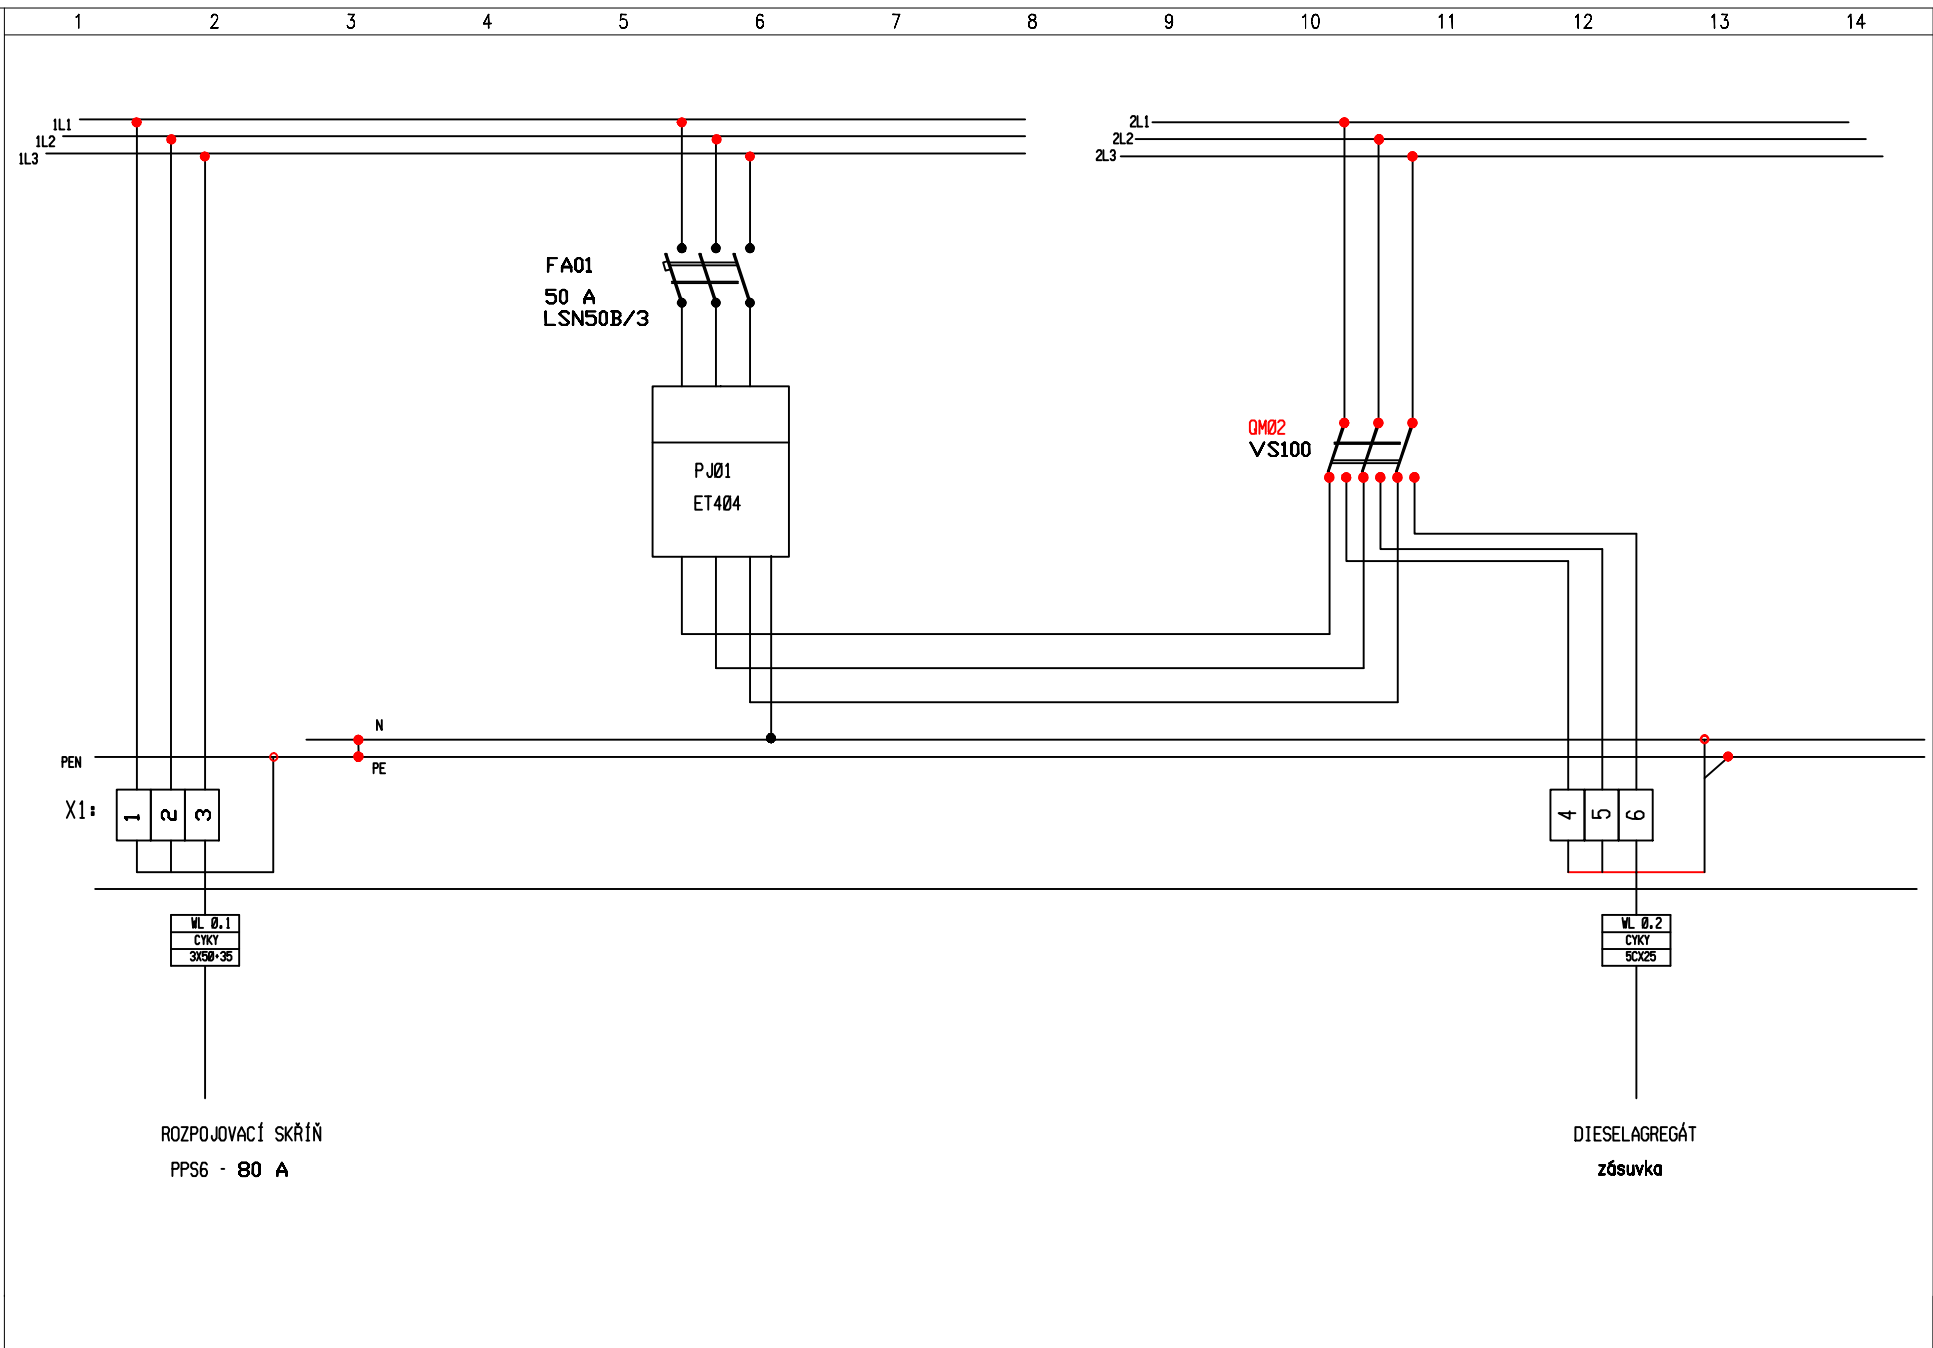

			VYPRACOVAL:	ING. MIKULAŠEK	DATUM:	AKCE:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	ARCH. ZNAK:	STRANA:	VÝKRES Č.:
			KONTROLOVAL:	ING. MIKULAŠEK	05/2018	REGIONÁLNÍ STUDIO ČRo KARLOVY VARY SILNOPROUD	125/2018	SLN	2 POČET STR.: 4	EL11
ZMĚNA	DATUM	PODPIS								



			VYPRACOVAL:	DATUM:	AKCE:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	ARCH.ZNAK:	STRANA:	VÝKRES Č.:
			ING.MIKULAŠEK	05/2018	REGIONÁLNÍ STUDIO ČRo KARLOVY VARY			3	EL11
			KONTROLOVAL:		SILNOPROUD			POČET STR.:	
ZMĚNA	DATUM	PODPIS	ING.MIKULAŠEK		125/2018	SLN	4		

