


Půdorys 1.PP - rozvody vody

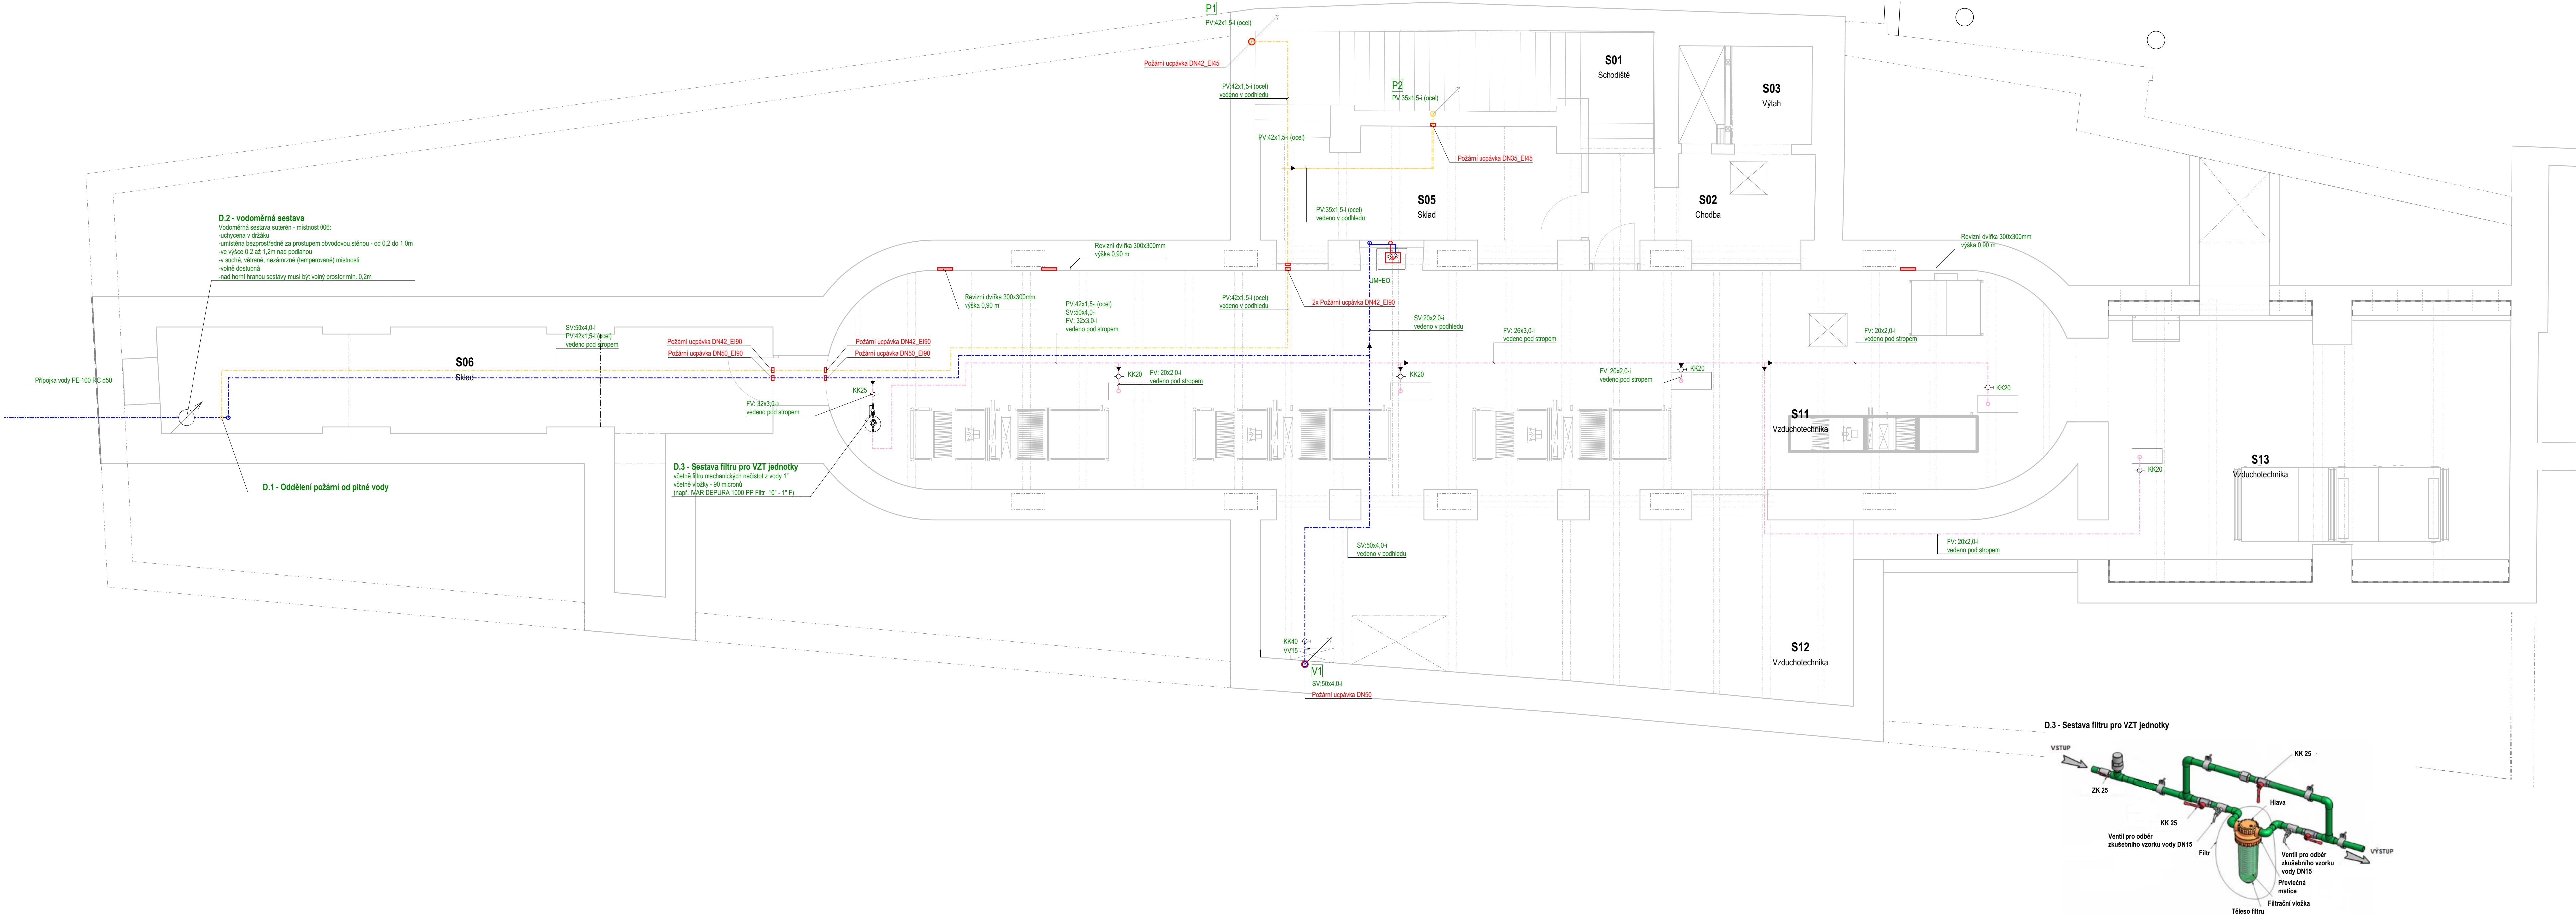

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- Um s UMYVADLO KERAMICKÉ, ZÁVĚSNÉ NA STĚNU  
HORNÍ HRANA v80  
-SIFON VODNÍ CHROMOVANÝ  
-STOJANOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE  
ODPAD DN50 v80  
VODA SVTV, 2 x RV DN 15 v80
- EO ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY O OBJEMU 5L  
VČETNĚ TLAKOVÉ SKUPINY A NÁPOJENÍ NA ODPAD
- PŘESNÝ TYP ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE URČEN SAMOSTANĚ NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU JEJICH DODAVATELE  
- UVEDENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU POUZE REFERENČNÍ  
PŘI INSTALACI ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÁ KOORDINACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ  
- PROVÁDĚNÍ PODLAH, OBKLADŮ APOD.


LEGENDA ZNAČENÍ POTRUBÍ

- VODA STUDENÁ, VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ  
POTRUBÍ IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PO CELÉ DÉLCE POTRUBÍ
- VODA TEPLÁ, VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ  
POTRUBÍ IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PO CELÉ DÉLCE POTRUBÍ
- VODA CÍRKULAČNÍ, VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ  
POTRUBÍ IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PO CELÉ DÉLCE POTRUBÍ
- VODA POŽÁRNÍ - OCEĽ, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ  
POTRUBÍ IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PO CELÉ DÉLCE POTRUBÍ
- VODA STUDENÁ - UPRAVENÁ VODA PRO VZT JEDNOTKY,  
VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ  
POTRUBÍ IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PO CELÉ DÉLCE POTRUBÍ
- V1 NAVRHOVANÉ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ / CÍRKULAČNÍ / STUDENÉ / POŽÁRNÍ VODY
- 1x PU POŽÁRNĚ OCHRANNÁ UPÍNÁVKA  
POŽÁRNĚ OCHRANNÁ UPÍNÁVKA (POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MÍN. 45 MINUT)  
POČET KUSŮ POŽÁRNĚ OCHRANNE UPÍNÁVKA


POZNÁMKA:

- ROZVODY VODY BUDOU PO CELÉ DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVÁNY  
-VÝROBCE, TYP APOD. JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  
BUDE STANOVEN INVESTOREM PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ  
-VEŠKERÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

D.1 - oddělení požární a pitné vody

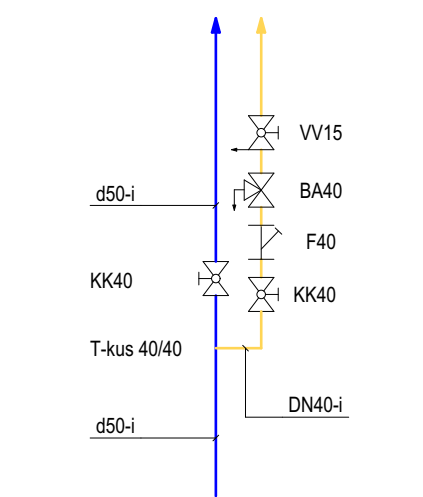

D.2 - Vodoměrná sestava

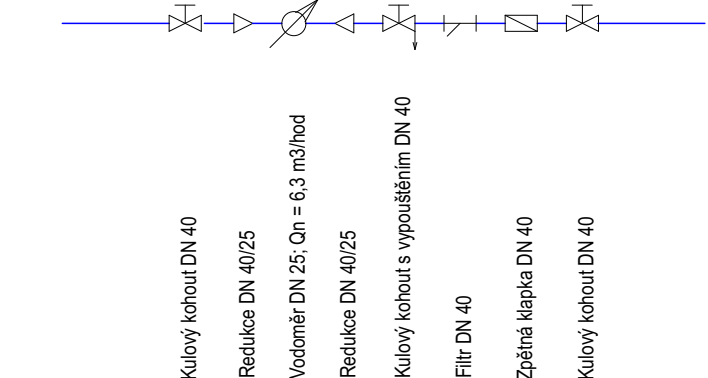

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. LUDĚK VALÍK	KONTROLOVAL Ing. RADEK PAULER	VYPRACOVAL Ing. LUKÁŠ ONDERKA	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bp ±0,000 = +215,36
---	----------------------------------	----------------------------------	---

ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUČ - REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVÁ 2/19

Místo : Pavelčáková 2/19, Olomouc - město, 779 00, parr. č. 463, 460, 460/2	Investor : Český rozhlas, Vnohradská 12, Praha, 120 99	Stupeň : Dokumentace pro provádění staveb	Autoř : Ing. arch. Tomáš Blnr, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Štruhala, Ing. arch. Hana Stařková	Zodp. projektant : Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452	Vypracoval : Ing. arch. Martin Štruhala, Ing. Jan Bažcar, Bc. Sandra Kádová	Datum : 02 / 2020	Půdorys 1.PP - rozvody vody	č.v.: D.1.4a-15
---	---	--	---	---	--	----------------------	-----------------------------	--------------------

KANCELÁŘ: PORADNÁ ČÁST 1424/20, 702 01 OSTRAVA 1, TEL. 608 814 530, E-MAIL: ATELIER@ATELIERFOR.CZ; ATELIER: SOLNA 3513, 740 01 OPAVA, TEL. 774 380 303, E-MAIL: ATELIER@ATELIERFOR.CZ