


ŘEZ A-A'

LED osvětlení zábradlí - soupis materiálu:
 8x LM01A-W3F-827
 3x LM-2PIN
 5x LM-2CONN
 2x LT-H047-P
 2x LT-H143-P
 3x OT 12/230-240/10
 napájecí kabel např.: H03VV-F 2x1,5



Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od zdroje.

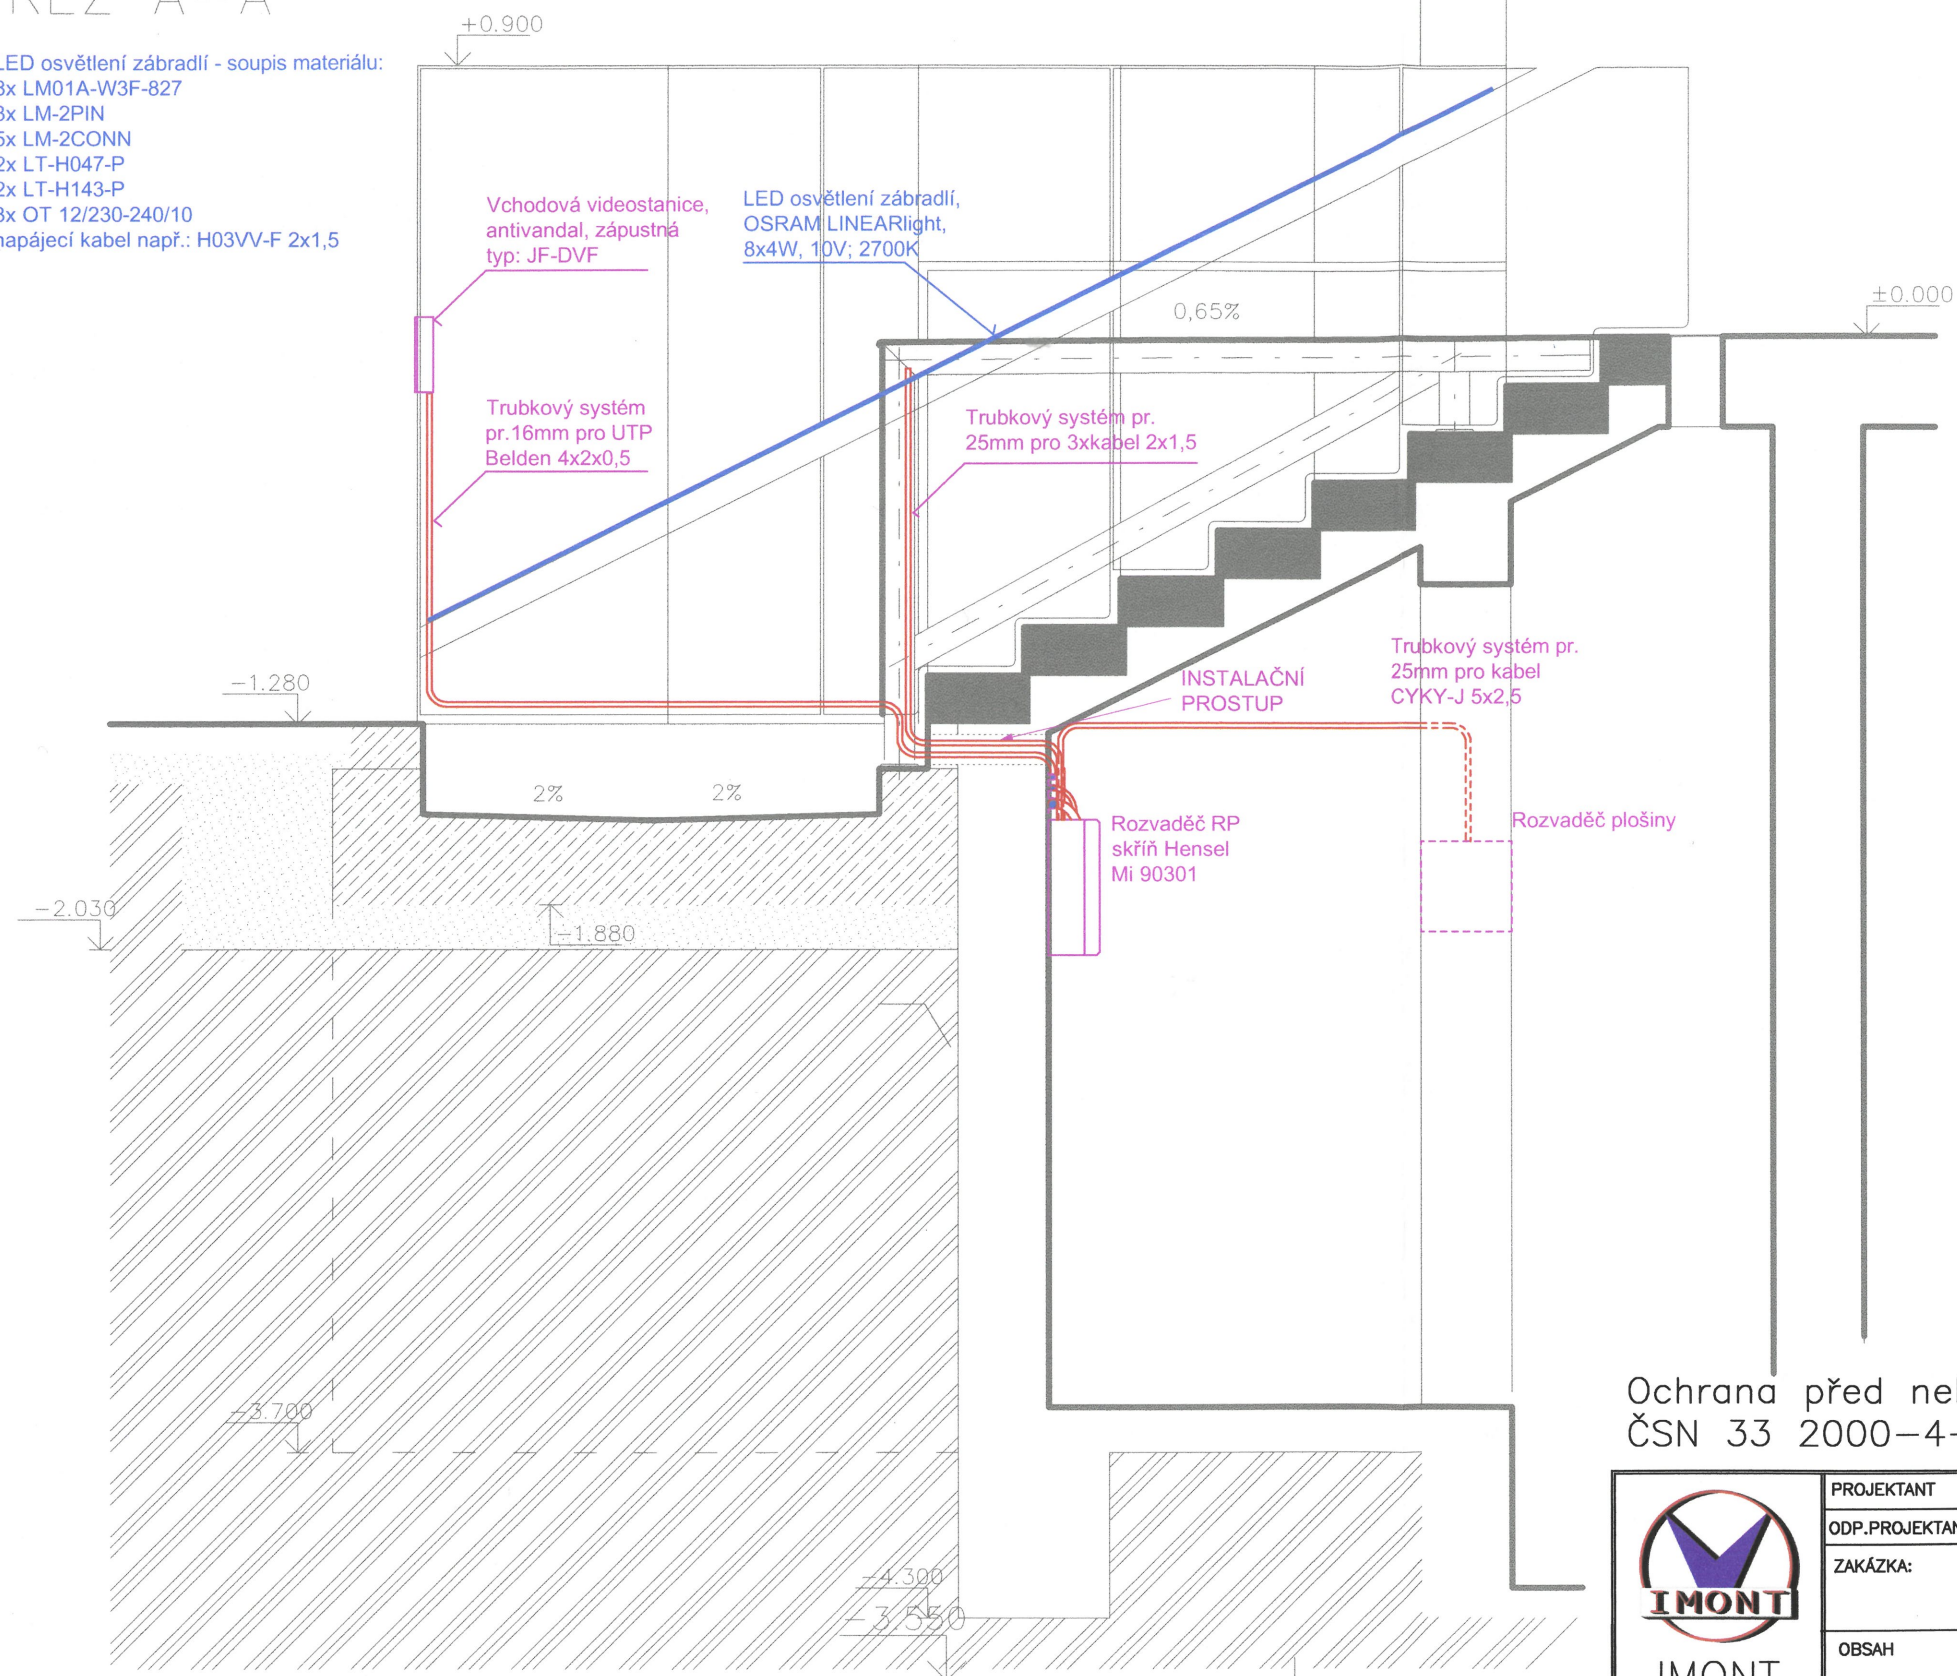

IMONT
 SPOL. S R.O.
 PERLOVÁ 14
 301 14 PLZEŇ
 TEL. 377226943
 FAX 377226943

PROJEKTANT	KOZLÍK TOMÁŠ	OBV.ÚŘAD		
ODP.PROJEKTANT		OKRES		
ZAKÁZKA: Vstup do budovy ČRo Plzeň pro osoby s omezenou možností pohybu.			ZMĚNA	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH ROZVODY NN A SLABOPROUDU ŘEZ – SCHODIŠTĚ			ROZMĚR	A3
			STUPEŇ	RDS
			DATUM	12/2009
			MĚŘÍTKO	1:25
OBJEDNATEL: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2			ARCHIVNÍ ČÍSLO	

E02

4