


Půdorys 4.NP - rozvody kanalizace

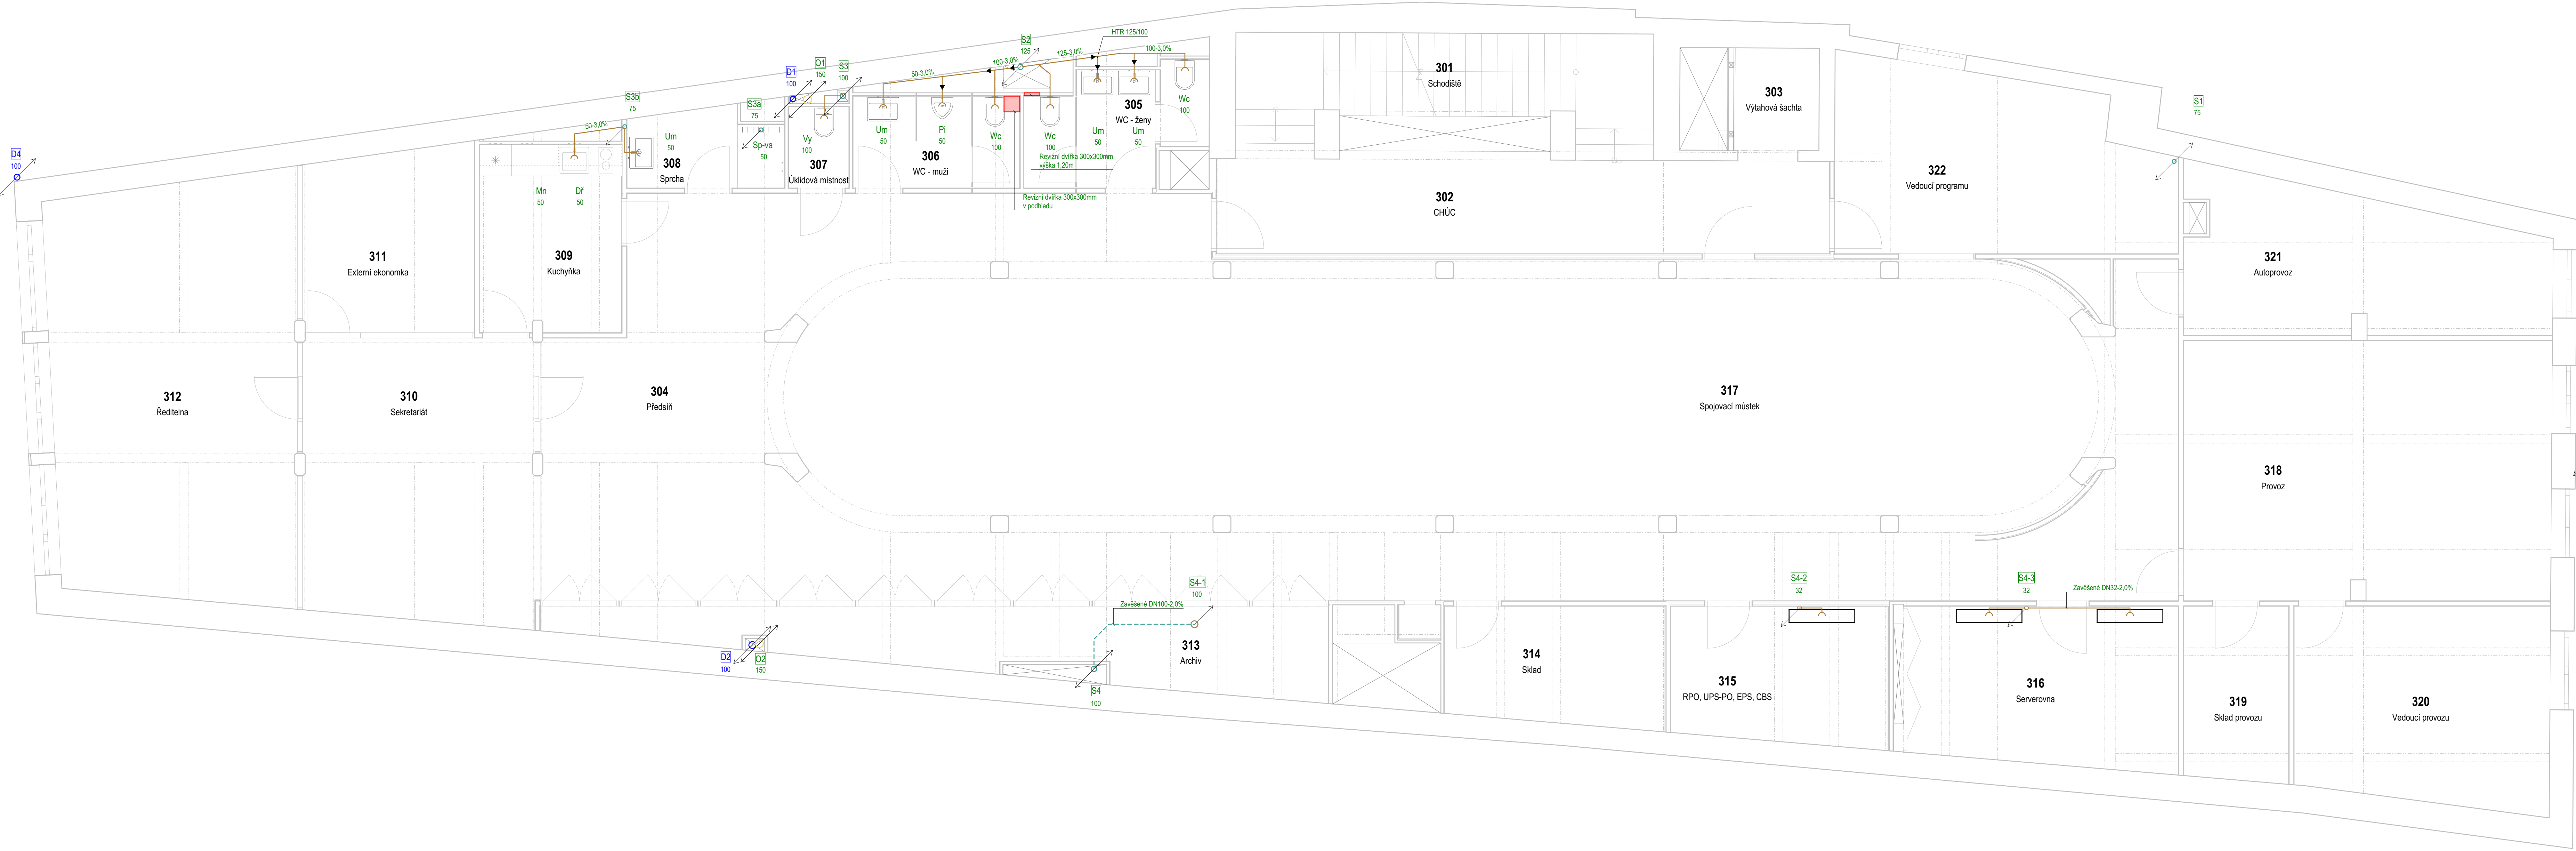

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- Um UMÝVADLO KERAMICKÉ, ZÁVĚSNÉ NA MODUL DO SDK
HORNÍ HRANA v600
+POMÍTKOVÝ MODUL PRO UMÝVADLO DO SÁDKOKARTONU
+SIFON VODNÍ CHROMOVANÝ
+STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
ODPAD DN50 v530
VODA SV TV, 2 x RV DN 15 v580
- Wc ZÁVĚSNÝ KLOZET - KERAMICKÝ
HORNÍ HRANA v400
VODA SV DN 15 v 1760
+POMÍTKOVÝ MODUL S NÁDRŽKOU DO SÁDKOKARTONU
+INTEGROVANÝ ROHOVÝ VENTIL, SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO 3/8 Wc
VODOROVNÝ ODPAD DN 100 v210
SLIM SEDÁTKO, SOFTCLOSE
- Dr NEREZOVÝ DŘEZ NADDESKOVÝ S ODKAPOVOU PLOCHOU
SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY
HORNÍ HRANA v600
+SIFON VODNÍ S PŘÍPOJKOU NA MYČKU PLASTOVÝ
+STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
ODPAD DN 50 v450
VODA SV KOMBINOVANÝ RV PRO MYČKU DN 15 v 600
VODA TV, 1x RV DN 15 v 600
- Pi ODSÁVACÍ URNÁL ANTIWINDAL ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ NA MODUL DO SDK
+ PODOÍTKOVÝ MODUL DO SÁDKOKARTONU
+ RADAROVÝ SENZOR PRO SÍŤOVÉ NÁPAJENÍ 24V
PŘÍPOJENÍ NA VODU DN15 v555
PŘÍPOJENÍ NA ODPAD DN40 v400
- Sp SPRCHOVÝ KOUT S VĚSTAVOU VANÍČKOU
+ VĚSTAVNÁ AKRYLÁTOVÁ VANÍČKA
+ SPRCHOVÝ SLOUP (PÁKOVÁ BATERIE, HLAVOVÁ SPRCHA, RUČNÍ SPRCHA SE SPRCHOVOU HADICÍ)
+ SPRCHOVÉ DVĚŘE
PŘÍPOJENÍ NA ODPAD DN50
PŘÍPOJENÍ NA VODU SV TV 2x DN 15
- Vy ZÁVĚSNÁ VÝLEVKKA LUCHYČENÁ NA PODOÍTKOVÝ MODUL DO SDK PŘEDSTĚNÝ
KERAMICKÁ VÝLEVKKA BÍLÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU
+ PODOÍTKOVÝ MODUL PRO VÝLEVKU PRO DO SÁDKOKARTONU
+ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S RAMENEM 210mm, CHROM
+ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PLASTOVÉ, BÍLÉ PRO DĚVĚ SPLACHOVACÍ MNOŽSTVÍ
PŘÍPOJENÍ NA VODU SV TV, 2x DN 15
PŘÍPOJENÍ NA ODPAD DN100 v225
- H HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25 DÉLKY 30m
POŽADOVANÝ PŘETLAK NA PŘÍTOKOVÉM VENTILU MIN. 0,2 MPa
SE SOUČASNÝM PRŮTOKEM VODY Z UŽÍVATELNÉ PRŮDINNICE MIN. Q=0,3l/s
UMÍSTĚNÝ NA STĚNU, VÝŠKA STŘEDU HYDRANTU OD PODLAHY BUDE 1,20m

PŘESNÝ TYP ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE URČEN SAMOSTANĚ NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU JEJICH DODAVATELE
- UVEDENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU POUZE REFERENČNÍ
PŘI INSTALACI ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÁ KOORDINACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ
- PROVÁDĚNÍ PODLAH, OSKLADŮ APOD.

Vzdálenost podpor potrubí vodorovné

Rozměr DN [mm]	32	40	50	75	100	125	150	200
Vzdálenost podpor vodorovného potrubí [m]	0,50	0,50	0,50	0,80	1,10	1,25	1,60	2,00
Vzdálenost podpor vodorovného potrubí [m]	1,20	1,20	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

LEGENDA ZNAČENÍ POTRUBÍ

- NAVRŽENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PŘÍPOJOVACÍ / ZÁVĚSNÉ
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZÁVĚSNÉ, ODHLUČNĚNÉ
- NAVRŽENÉ OPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE / ODHLUČNĚNÉ
- NAVRŽENÉ OPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE / ODHLUČNĚNÉ
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU
- POŽÁRNÍ OCHRANNÁ MANŽETA
- DIMENZE POŽÁRNÍ MANŽETY DLE DN POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ OCHRANNÁ MANŽETA (POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. 45 MINUT)
- POČET KUSŮ POŽÁRNÍ OCHRANNÉ MANŽETY

POZNÁMKA:
-VŠECHNY VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE JSOU NAVRŽENY Z HRLOVÉHO POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU
-ZÁVĚSNÉ POTRUBÍ POD STROPEM JE VEDENO VE SPÁDU 2%
-PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE VEDENO V MIN. SPÁDU 3,0%
-PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
-PŘI PROSTUPU POTRUBÍ VĚTŠÍHO PRŮMĚRU NEŽ 30mm POŽÁRNÍM ÚSEKEM JE NUTNO PROSTUP OPATŘIT POŽÁRNÍ MANŽETOU, UCPÁVKOU APOD. S ODOLNOSTÍ 45 MINUT (VIZ PBR).

-PŘI PŘÍPADNÉM ZJIŠTĚNÍ ODCHYLEK,
JE NUTNO TYTO ODCHYLKY PROJEDNAT S PROJEKTEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. LUDĚK VALK	KONTROLOVAL Ing. RADEK PAULER	VYPRACOVAL Ing. LUKÁŠ ONDERKA	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bp ±0,000 = +215,36
Zdravotně technické instalace			

ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC - REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVÁ 2/19	
Místo : Pavlačkova 2/19, Olomouc - město, 779 00, part: E-463, 460, 462/2	atelier38 ARCHITEKTURA - URBANISMUS zak. č.: A3819002 č.v.: D.1.4a-07
Investor: Český rozhlas, Vnohradská 12, Praha, 120 99	
Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby	
Autoři: Ing. arch. Tomáš Bědř, Ing. arch. Pavel Maláček, Ing. arch. Martin Štruhala, Ing. arch. Hana Stařková	
Zodp. projektant: Ing. arch. Martin Štruhala, Ing. Jan Balcar, Bc. Sandra Kůsová	
Vypracoval: Datum : 02 / 2020	
Půdorys 4.NP - rozvody kanalizace	
KANCELÁŘ: PORAŽKOVÁ 1424/20, 702 01 OSTRAVA 1, TEL. 602 814 526, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ, ATELIER: SOLNA 3513, 746 01 OPAVA, TEL. 774 383 303, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ	