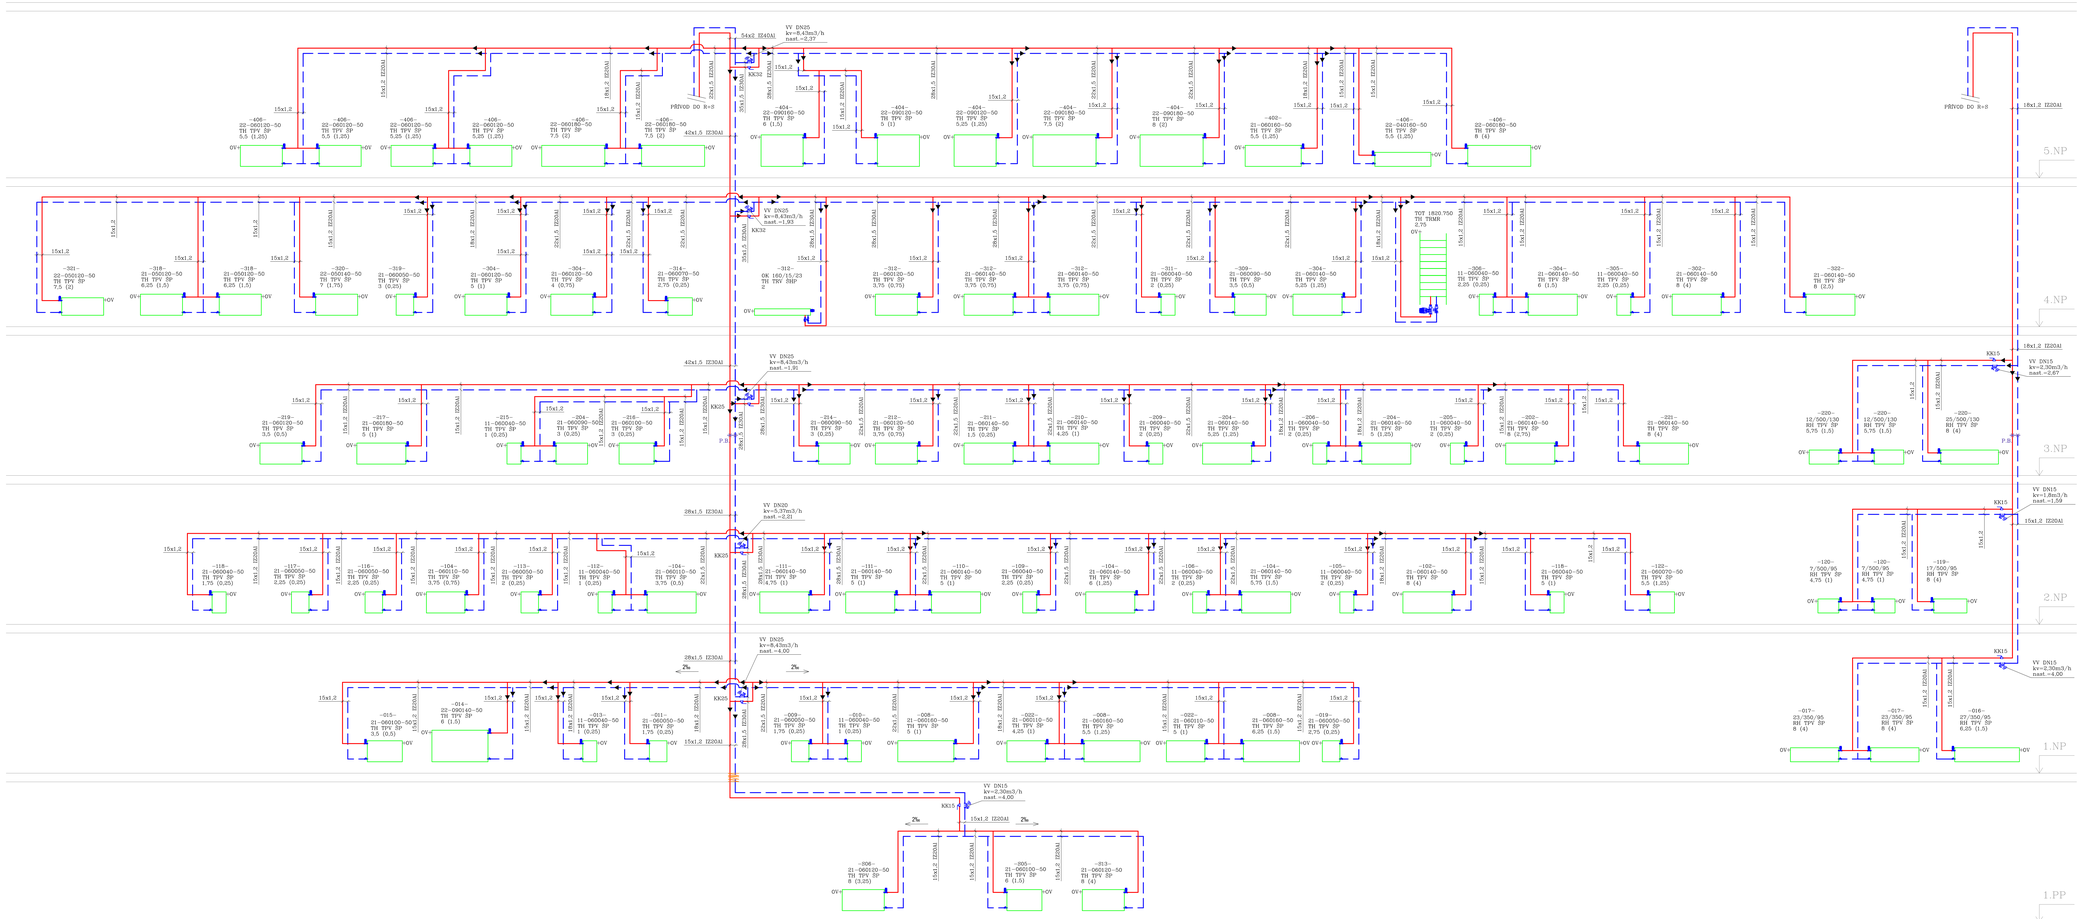

LEGENDA ČAR

- VĚTEV VYTÁPĚNÍ - KOTL. OKRUH, OCELOVĚ-SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM- PŘÍVOD
- VĚTEV VYTÁPĚNÍ - KOTL. OKRUH, OCELOVĚ-SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM- VRAT
- VĚTEV VYTÁPĚNÍ - OTOPNÁ TĚLESA, UHLÍK. OCEL-SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM- PŘÍVOD - 70/50°C
- VĚTEV VYTÁPĚNÍ - OTOPNÁ TĚLESA, UHLÍK. OCEL-SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM- VRAT - 70/50°C
- PDL — VĚTEV PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, UHLÍK. OCEL-SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM- PŘÍVOD - 40/30°C
- PDL — VĚTEV PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, UHLÍK. OCEL-SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM- VRAT - 40/30°C
- VZT — VĚTEV VYTÁPĚNÍ - VZT, UHLÍK. OCEL-SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM - PŘÍVOD - 70/50°C
- VZT — VĚTEV VYTÁPĚNÍ - VZT, UHLÍK. OCEL-SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM - VRAT - 70/50°C
- TV — VĚTEV PŘÍPRAVA TV, UHLÍK. OCEL-SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM - PŘÍVOD
- TV — VĚTEV PŘÍPRAVA TV, UHLÍK. OCEL-SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM - VRAT
- OKRUHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, PE-Xa-SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM - PŘÍVOD
- OKRUHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, PE-Xa-SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM - VRAT
- EXPANZNÍ POTRUBÍ, UHLÍK. OCEL-SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- STUDENÁ VODA
- ODPADNÍ POTRUBÍ

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

6/623/95	OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ. POČET ČLÁNKŮ 6, DÉLKA 360mm, VÝŠKA 683mm, HLOUBKA 95mm, BOČNÍ PŘÍPOJKY
21-060040-50	OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ, TYP 21, VÝŠKA 600mm, DÉLKA 400mm, STRANOVÉ PŘÍPOJKY
TOT 1820.750	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, VÝŠKA 1820mm, DÉLKA 750mm, SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘIP.
OK 160/15/23	OTOPNÝ NADPODLAHOVÝ KONVEKTOR OCELOVÝ, DÉLKA 1600mm, VÝŠKA 150mm, HLOUBKA 230mm
RH	HLAVICE RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ, DODÁVKA ÚT
TH	HLAVICE TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ, rozsah nastavení 6-28°C, DODÁVKA ÚT
TPV	TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15, kvs=0,86 m³/h, PN10, PŘÍMÝ
TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15, kvs=0,80 m³/h, PN10, ROHOVÝ
ŠR	REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ, DN 15, kvs=1,31 m³/h, PN10, PŘÍMÉ
ŠHP	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VYPOUŠTĚNÍM PRO OT S INTEGROVANOU VLOŽENOU a SPODNÍM PŘÍPOJENÍM DN15, kvs=1,48 m³/h, PN10, PŘÍMÉ
TRM	RADIÁTOROVÝ VENTIL PRO OT S DVOUBODOVÝM PŘÍPOJENÍM, SPODNÍ PŘÍPOJENÍ nastvd. 50mm,PŘÍMÉ, DN15, VENTILOVÁ TERMOSTAT. VLOŽKA S PŘESNÝM PŘEDNASTAV. kvs=0,67 m³/h
6 (1,5)	NASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU (ŠROUBENÍ)
P.B	PEVNÝ BOD NA POTRUBÍ
8	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STOUPACÍ POTRUBÍ

ULOŽENÍ POTRUBÍ

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST ULOŽENÍ POTRUBÍ	
POTRUBÍ Z PLASTOVÉ FOLIE	Wav. vzd.
DN	[m]
15x1,2	1,2
18x1,2	1,3
22x3,5	1,4
28x3,5	1,7
35x3,5	1,8
42x3,5	1,9
54x5,5	2,2

POZNÁMKA : TEPLOTNÍ SPÁD VYTÁPĚNÍ JE NAVRŽEN 70/50°C,
TEP. SPÁD PODLAHOVÉHO VYT. JE 40/30°C

CM projekt, s.r.o.
Bratislavská 866/5
690 01 Břeclavpoče
IČ:389 19 451
www.cmprojekt.cz

Autorizovaná osoba | Zodpovědný projektant | Vypracoval
MAREK CABAL | MAREK CABAL | Ing. Patrik Chmelíček
ČKAIT-1004032

Investor : Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha, 120 99

Akce : ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
SO01 - Rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
SO02 - Rekonstrukce garáže

Část : D.1.4.d ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Obsah: SVISLÉ SCHÉMA

Autorizační razítko

Formát	14 x A4
Měřítko	-
Datum	11/2019
Stupeň	DPS
Archivní číslo	AB019005
Číslo výkresu	108
Číslo paré	