

POS.	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	ks.	POZNÁMKA
1	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ MODUL 200 DO 15 m ³ /hod	1	
2	HYDRAULICKÁ VÝHYBKA DO 15 m ³ /h	1	
21	ČERPADLO S EL. REGUL. OTÁČEK 1,8 m ³ /h, 50 kPa MAGNA3 25–80	1	GRUNDFOS
22	ČERPADLO S EL. REGUL. OTÁČEK 1,1 m ³ /h, 50 kPa ALPHA2 25–80	1	GRUNDFOS
23	ČERPADLO S EL. REGUL. OT. 5,1 m ³ /h, 60 kPa MAGNA3 25–100	1	GRUNDFOS
24	ČERPADLO S EL. REGUL. OT. 4,7 m ³ /h, 60 kPa MAGNA3 25–100	1	GRUNDFOS
25	ČERPADLO S EL. REGUL. OTÁČEK 0,8 m ³ /h, 20 kPa ALPHA2 15–40	1	GRUNDFOS
31	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S EL. POHONEM, kvs=6,3 m ³ /h	1	dod. MaR
32	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S EL. POHONEM, kvs=4 m ³ /h	1	dod. MaR
33	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S EL. POHONEM, kvs=16 m ³ /h	1	dod. MaR
34	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S EL. POHONEM, kvs=16 m ³ /h	1	dod. MaR
35	DVOUCESTNÝ KOMBINOVANÝ VENTIL S EL. POHONEM, 1100 l/h	1	dod. MaR
36	DVOUCESTNÝ KOMBINOVANÝ VENTIL S EL. POHONEM, 250 l/h	10	dod. MaR






64 W, 230 V

40 W, 230 V

160 W, 230 V

160 W, 230 V

21 W, 230 V

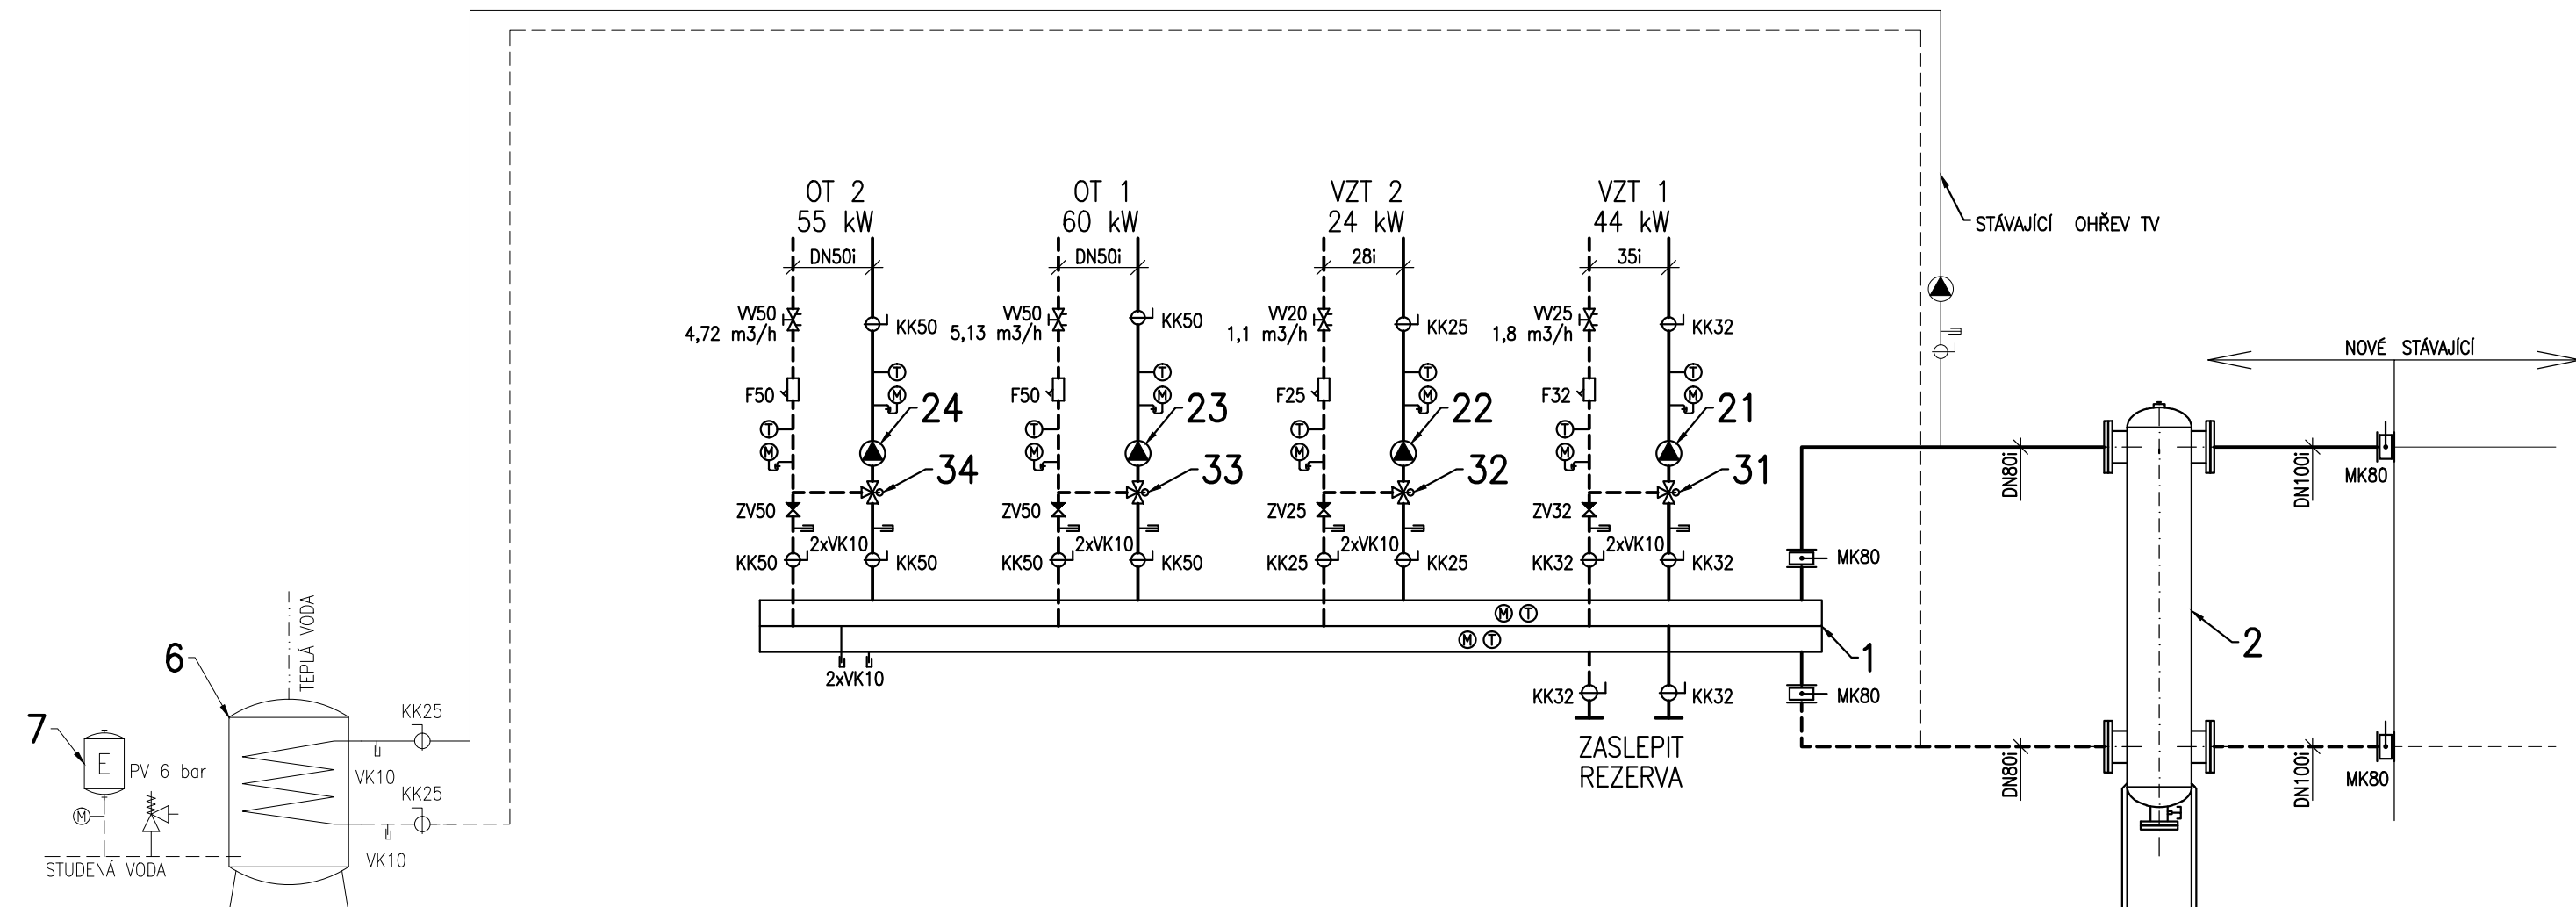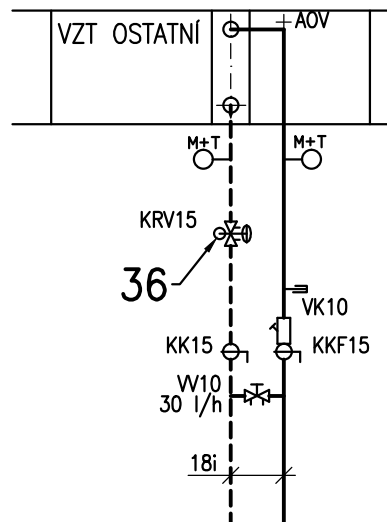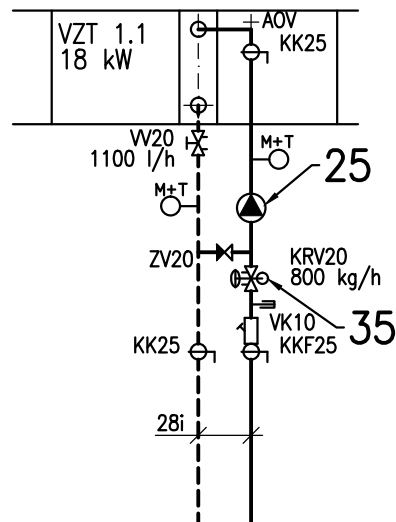

LEGENDA:

 OTOPNÁ VODA

KRV KOMBINOVANÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL S RDT

RW REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL (KOMBINOVANÝ)

KKF KULOVÝ KOHOUT S FILTREM

KK KULOVÝ KOHOUT

KKV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM

ZV ZPĚTNÝ VENTIL

VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

W VYVAŽOVACÍ VENTIL

F FILTR

POZNÁMKA:

V projektu navržené konkrétní výrobky určují referenční kvalitu; jejich záměna je při dodržení technických a kvalitativních parametrů možná.

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK



Změna:	Název změny	Datum:	Provedl:	Podpis:

<p>Investor:</p> <p> Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2</p>	<p>Objednatel:</p> <p> Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2</p>	<p>Inženýrská činnost:</p> <p> METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2</p>
---	---	---

<p>METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2</p> <p>generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</p>	 <p>METROPROJEKT</p>	<p>Souprava číslo:</p>
---	--	------------------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Ondřej Pašaček tel.: +420 296 154 451		<h1 style="margin: 0;">ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění</h1> <p style="margin: 0;">dokumentace pro provedení stavby</p>
Stupeň:	DPS	

Zpracovatelský útvar: tel.: +420 296 154 400 S80	Název části díla: <div style="text-align: center;">Vytápění</div>	D.1.4.2
Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml 	Podpis:	

Odpovědný projektant: Ing. Jakub Huml 		Podpis:	Název přílohy: SCHÉMA ÚT - ZDROJ								Změna: -
Vyracoval: Ing. Jakub Huml 		Podpis:									Číslo příl.: 009
Skart. znak:	V20/2037	Datum:	12/2016								
Počet formátů:	3xA4	Měřítka:	-	IČD:	16	7002	003	04	03	00	